





**Título do Documento:**

**Fornecimento de Energia Elétrica para Iluminação Pública da  
EFLUL**



**Tipo: FECO-D-24**

**Norma Técnica e Padronização**

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | <b>Tipo:</b> Norma Técnica e Padronização   | Página 2 de 48  |
|  | <b>Área de Aplicação:</b> Distribuição de Energia Elétrica                                    | <b>FECO-D-24</b>  |
|  | <b>Título do Documento:</b> Fornecimento de Energia Elétrica para Iluminação Pública da EFLUL |  |

## FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA EFLUL



|                                    |  |   |                      |
|------------------------------------|--|---|----------------------|
| Elaborado por:<br>PPCT - FECOERUSC | Aprovado por:<br>Eng. João Belmiro Freitas | Data de início da vigência:<br>07/07/2021 | <b>Versão: 01/21</b> |
|------------------------------------|--|---|----------------------|

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | <b>Tipo:</b> Norma Técnica e Padronização   | Página 3 de 48  |
|  | <b>Área de Aplicação:</b> Distribuição de Energia Elétrica                                    | <b>FECO-D-24</b>  |
|  | <b>Título do Documento:</b> Fornecimento de Energia Elétrica para Iluminação Pública da EFLUL |  |

## Sumário



|      |  |           |
|------|--|-----------|
| 1    | <b>APRESENTAÇÃO .....</b>  | <b>6</b>  |
| 2    | <b>CAMPO DE APLICAÇÃO.....</b>                                   | <b>7</b>  |
| 3    | <b>RESPONSABILIDADES .....</b>                                   | <b>8</b>  |
| 4    | <b>OBJETIVO .....</b>  | <b>9</b>  |
| 5    | <b>REFERÊNCIAS NORMATIVAS.....</b>                               | <b>10</b> |
| 6    | <b>TERMOS E DEFINIÇÕES.....</b>                                  | <b>11</b> |
| 6.1  | <b>Braço de Iluminação Pública.....</b>                          | <b>11</b> |
| 6.2  | <b>Carga Instalada.....</b>                                      | <b>11</b> |
| 6.3  | <b>Classe de Consumo de Iluminação Pública.....</b>              | <b>11</b> |
| 6.4  | <b>Comando Individual - CI .....</b>                             | <b>11</b> |
| 6.5  | <b>Comando em Grupo - CG .....</b>                               | <b>11</b> |
| 6.6  | <b>Eficiência Energética .....</b>                               | <b>11</b> |
| 6.7  | <b>Fator de Potência .....</b>                                   | <b>12</b> |
| 6.8  | <b>Fio de Controle(Piloto).....</b>                              | <b>12</b> |
| 6.9  | <b>Iluminação Pública - IP .....</b>                             | <b>12</b> |
| 6.10 | <b>Instalações de Iluminação Pública .....</b>                   | <b>12</b> |
| 6.11 | <b>Intervenção Programada Normal .....</b>                       | <b>12</b> |
| 6.12 | <b>Intervenção Programada de Urgência.....</b>                   | <b>12</b> |
| 6.13 | <b>Intervenção de Emergência.....</b>                            | <b>13</b> |
| 6.14 | <b>Interrupção Intempestiva.....</b>                             | <b>13</b> |
| 6.15 | <b>Logradouros .....</b>   | <b>13</b> |
| 6.16 | <b>Luminária .....</b>   | <b>13</b> |
| 6.17 | <b>Manutenção .....</b>  | <b>13</b> |
| 6.18 | <b>Obra de Conexão.....</b>                                      | <b>13</b> |
| 6.19 | <b>Planta de Situação .....</b>                                  | <b>14</b> |
| 6.20 | <b>Poder Público Municipal ( Município ).....</b>                | <b>14</b> |
| 6.21 | <b>Ponto de Entrega de Energia para Iluminação Pública .....</b> | <b>14</b> |
| 6.22 | <b>Projeto de Ampliação de Iluminação Pública .....</b>          | <b>14</b> |
| 6.23 | <b>Projeto de Reforma de Iluminação Pública.....</b>             | <b>14</b> |
| 6.24 | <b>Reatores.....</b>   | <b>14</b> |
| 6.25 | <b>Rede Exclusiva de Iluminação Pública .....</b>                | <b>14</b> |
| 6.26 | <b>Rede de Distribuição.....</b>                                 | <b>14</b> |
| 6.27 | <b>Relé Fotoelétrico .....</b>                                   | <b>15</b> |
| 6.28 | <b>SIG (GIS).....</b>  | <b>15</b> |
| 6.29 | <b>Sistema de Iluminação Pública .....</b>                       | <b>15</b> |
| 6.30 | <b>Via.....</b>  | <b>15</b> |
| 6.31 | <b>Vistoria .....</b>  | <b>15</b> |
| 7    | <b>ATENDIMENTO AO CLIENTE .....</b>                              | <b>16</b> |
| 7.1  | <b>Canais de relacionamento.....</b>                             | <b>16</b> |
| 7.2  | <b>Generalidades.....</b>  | <b>16</b> |

|                                    |  |   |                      |
|------------------------------------|--|---|----------------------|
| Elaborado por:<br>PPCT - FECOERUSC | Aprovado por:<br>Eng. João Belmiro Freitas | Data de início da vigência:<br>07/07/2021 | <b>Versão: 01/21</b> |
|------------------------------------|--|---|----------------------|

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | <b>Tipo:</b> Norma Técnica e Padronização   | Página 4 de 48  |
|  | <b>Área de Aplicação:</b> Distribuição de Energia Elétrica                                    | <b>FECO-D-24</b>  |
|  | <b>Título do Documento:</b> Fornecimento de Energia Elétrica para Iluminação Pública da EFLUL |  |



|         |   |           |
|---------|---|-----------|
| 7.3     | <b>Estudo de Viabilidade Técnica.....</b>   | <b>17</b> |
| 7.4     | <b>Generalidades do Projeto .....</b>   | <b>18</b> |
| 7.5     | <b>Elaboração do Projeto .....</b>  | <b>20</b> |
| 7.5.1   | <b>Documentos para Projetos de Iluminação Pública .....</b>   | <b>20</b> |
| 7.6     | <b>Análise do Projeto.....</b>  | <b>21</b> |
| 7.7     | <b>Execução do Projeto.....</b>   | <b>22</b> |
| 7.8     | <b>Solicitação de Vistoria e Ligação.....</b>   | <b>22</b> |
| 7.9     | <b>Prazos .....</b>   | <b>23</b> |
| 7.9.1   | <b>Estudo de Viabilidade Técnica, Orçamentos e Obras necessárias .</b>  | <b>23</b> |
| 7.9.2   | <b>Aprovação e Validade de Projetos (REN 414/2010 Art. 27-B).....</b>   | <b>23</b> |
| 7.9.3   | <b>Execução de Obras (REN 414/2010 Arts. 34 e 35) .....</b>   | <b>23</b> |
| 7.9.4   | <b>Vistoria (REN 414/2010 Art. 30) .....</b>  | <b>24</b> |
| 8       | <b>CRITÉRIOS GERAIS DE FORNECIMENTO .....</b>   | <b>25</b> |
| 8.1     | <b>Recomendações Gerais.....</b>  | <b>25</b> |
| 8.2     | <b>Responsabilidade Técnica e Financeira.....</b>   | <b>25</b> |
| 8.2.1   | <b>A EFLUL é responsável pelos seguintes itens:.....</b>  | <b>25</b> |
| 8.2.2   | <b>O Município é responsável pelos seguintes itens: .....</b>   | <b>26</b> |
| 8.3     | <b>Medição e Proteção.....</b>  | <b>26</b> |
| 8.4     | <b>Procedimentos para intervenção no Sistema de Iluminação Pública .....</b>                                    | <b>27</b> |
| 8.4.1   | <b>Procedimentos para intervenção na rede de Iluminação Pública por parte do Município. ....</b>                | <b>28</b> |
| 8.4.1.1 | <b>Procedimento para comunicação de desligamento programado normal na rede de Iluminação Pública. ....</b>      | <b>28</b> |
| 8.4.1.2 | <b>Procedimento para comunicação de desligamento programado de urgência na rede de Iluminação Pública. ....</b> | <b>28</b> |
| 8.4.1.3 | <b>Procedimento para desligamento de emergência na rede de Iluminação Pública.....</b>                          | <b>28</b> |
| 8.4.2   | <b>Procedimentos para intervenção na rede de Iluminação Pública por parte da EFLUL:.....</b>                    | <b>29</b> |
| 8.4.2.1 | <b>Procedimento para Desligamento Programado Normal .....</b>   | <b>29</b> |
| 8.4.2.2 | <b>Procedimento para Desligamento Programado de Urgência .....</b>  | <b>30</b> |
| 8.4.2.3 | <b>Procedimento para Desligamento de Emergência .....</b>   | <b>30</b> |
| 8.5     | <b>Procedimento em Casos de Acidente .....</b>  | <b>30</b> |
| 9       | <b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E CONSTRUTIVAS .....</b>  | <b>32</b> |
| 9.1     | <b>Fontes Luminosas.....</b>  | <b>32</b> |
| 9.2     | <b>Reatores .....</b>   | <b>32</b> |
| 9.3     | <b>Luminárias .....</b>   | <b>34</b> |
| 9.4     | <b>Braços para Iluminação Pública .....</b>   | <b>34</b> |
| 9.5     | <b>Circuitos de Comando .....</b>   | <b>34</b> |
| 9.6     | <b>Conexão da Rede de Iluminação Pública.....</b>   | <b>35</b> |
| 9.7     | <b>Balanceamento de Fases.....</b>  | <b>35</b> |
| 9.8     | <b>Cadastro dos Pontos de Iluminação Pública.....</b>   | <b>36</b> |

|                                    |  |   |                      |
|------------------------------------|--|---|----------------------|
| Elaborado por:<br>PPCT - FECOERUSC | Aprovado por:<br>Eng. João Belmiro Freitas | Data de início da vigência:<br>07/07/2021 | <b>Versão: 01/21</b> |
|------------------------------------|--|---|----------------------|

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | <b>Tipo:</b> Norma Técnica e Padronização   | Página 5 de 48  |
|  | <b>Área de Aplicação:</b> Distribuição de Energia Elétrica                                    | <b>FECO-D-24</b>  |
|  | <b>Título do Documento:</b> Fornecimento de Energia Elétrica para Iluminação Pública da EFLUL |  |

|                  |   |           |
|------------------|---|-----------|
| <b>9.9</b>       | <b>Integração dos Sistemas de Gestão de Iluminação Pública .....</b>  | <b>37</b> |
| <b>9.10</b>      | <b>Inspeção.....</b>  | <b>37</b> |
| <b>9.11</b>      | <b>Medição e faturamento .....</b>  | <b>37</b> |
| <b>Anexo</b>     | <b>A – Distâncias mínimas para instalação de luminárias na rede nua .....</b>   | <b>39</b> |
| <b>Anexo</b>     | <b>B – Distâncias mínimas para instalação de luminárias na rede multiplexada .....</b>  | <b>40</b> |
| <b>Anexo</b>     | <b>C – Distâncias mínimas para instalação de luminárias em estruturas com transformador .....</b>                               | <b>41</b> |
| <b>Anexo</b>     | <b>D – Detalhe para conexão da rede de iluminação ou luminária na rede de distribuição.....</b>                                 | <b>42</b> |
| <b>Anexo</b>     | <b>E – Instalação de relé fotoelétrico e reator no poste da rede de distribuição.....</b>                                       | <b>43</b> |
| <b>Entidades</b> | <b>participantes na elaboração da Versão 01/2021 desta norma técnica do programa de padronização do sistema FECOERUSC .....</b> | <b>44</b> |

|                                    |  |   |                      |
|------------------------------------|--|---|----------------------|
| Elaborado por:<br>PPCT - FECOERUSC | Aprovado por:<br>Eng. João Belmiro Freitas | Data de início da vigência:<br>07/07/2021 | <b>Versão: 01/21</b> |
|------------------------------------|--|---|----------------------|

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | <b>Tipo:</b> Norma Técnica e Padronização   | Página 6 de 48  |
|  | <b>Área de Aplicação:</b> Distribuição de Energia Elétrica                                    | <b>FECO-D-24</b>  |
|  | <b>Título do Documento:</b> Fornecimento de Energia Elétrica para Iluminação Pública da EFLUL |  |

## 1 APRESENTAÇÃO

A Federação das Cooperativas de Eletrificação Rural do Estado de Santa Catarina – FECOERUSC e a Empresa Força e Luz de Urussanga Ltda (EFLUL), em suas respectivas áreas de atuações, tem como objetivo propiciar condições técnicas e econômicas para que a energia elétrica seja elemento impulsionador do desenvolvimento social do estado de Santa Catarina.

Esta norma apresenta as condições para fornecimento de energia elétrica para sistema de iluminação pública mantidos pelo Poder Público Municipal ou Empresa designada para este fim.

As exigências aqui apresentadas estão em consonância com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL e as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego.

Esta norma poderá sofrer alterações no todo ou em parte, por razões de ordem técnica, para melhor atendimento às necessidades do sistema, motivo pelo qual os interessados deverão consultar periodicamente a FECOERUSC quanto a eventuais alterações.

Esta Norma será regida e interpretada, em todos os seus aspectos, de acordo com as Resoluções da ANEEL, com as leis brasileiras, e estará sujeita a toda legislação superveniente que afetar o objeto da mesma.

Quaisquer críticas e/ou sugestões para o aprimoramento desta serão analisadas e, caso sejam válidas, incluídas ou excluídas deste texto em versões futuras.

As sugestões deverão ser enviadas à FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE ELETRIFICAÇÃO RURAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA – FECOERUSC:



Departamento Técnico FECOERUSC

Grupo Revisor: 2021

Coordenação do Programa de Padronização do Sistema FECOERUSC

Contato e-mail: [fecoerusc.dt@gmail.com](mailto:fecoerusc.dt@gmail.com)

|                                    |  |   |                      |
|------------------------------------|--|---|----------------------|
| Elaborado por:<br>PPCT - FECOERUSC | Aprovado por:<br>Eng. João Belmiro Freitas | Data de início da vigência:<br>07/07/2021 | <b>Versão: 01/21</b> |
|------------------------------------|--|---|----------------------|



|  |   |   |
|--|---|---|
|  | <b>Tipo:</b> Norma Técnica e Padronização   | Página 7 de 48  |
|  | <b>Área de Aplicação:</b> Distribuição de Energia Elétrica                                    | <b>FECO-D-24</b>  |
|  | <b>Título do Documento:</b> Fornecimento de Energia Elétrica para Iluminação Pública da EFLUL |  |

## 2 CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplica-se aos serviços de implantação, expansão, manutenção e operação das instalações de Iluminação pública conectados ou, que compartilham com a rede de distribuição da EFLUL, sejam os serviços executados pelo Poder Público Municipal, doravante tratado nesta norma como **Município** ou ainda de quem tenha recebido deste a delegação para prestar tais serviços.

Todas as exigências aqui tratadas para o **Município**, são igualmente válidas, na totalidade desta norma, para quaisquer outras entidades públicas ou privadas, nacionais ou estaduais ou a quem tenha recebido deste a delegação para prestar tais serviços.

|                                    |  |   |                      |
|------------------------------------|--|---|----------------------|
| Elaborado por:<br>PPCT - FECOERUSC | Aprovado por:<br>Eng. João Belmiro Freitas | Data de início da vigência:<br>07/07/2021 | <b>Versão: 01/21</b> |
|------------------------------------|--|---|----------------------|

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | <b>Tipo:</b> Norma Técnica e Padronização   | Página 8 de 48  |
|  | <b>Área de Aplicação:</b> Distribuição de Energia Elétrica                                    | <b>FECO-D-24</b>  |
|  | <b>Título do Documento:</b> Fornecimento de Energia Elétrica para Iluminação Pública da EFLUL |  |

### 3 RESPONSABILIDADES

Compete aos órgãos de planejamento, engenharia, patrimônio, suprimentos, elaboração de projetos, construção, ligação, manutenção e operação do sistema elétrico, bem como ao Município cumprir e fazer cumprir este instrumento normativo. Cabe ao Município, projetistas e construtoras obedecer aos critérios, responsabilidades e procedimentos necessários para o relacionamento operacional com a EFLUL, estabelecidos nesta norma técnica, para implantação de novas redes, reformas e manutenção das instalações e serviços nas redes de iluminação pública.

Para a execução dos serviços em iluminação pública, devem ser seguidas as orientações e exigências contidas na NBR 5410, NR-10 - SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE, NR-12 - SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS e a NR-35 - TRABALHO EM ALTURA, procedimentos detalhados dos serviços a serem executados são de responsabilidade das empresas executoras.

Todos os profissionais e/ou contratados do Município, envolvidos em serviços nos pontos de conexão à rede secundária de distribuição da Distribuidora, deverão ser capacitados conforme legislação de segurança em vigor.



O Município, através de seus profissionais e/ou contratados deve seguir na íntegra os Manuais de Procedimentos de Segurança da EFLUL listados a seguir:

- FECO-S-01 – Manual e Procedimentos de Segurança;
- FECO-S-02 – EPI, EPC e Acessórios;
- FECO-S-03 – Equipamentos, Ferramentas e Veículos;
- FECO-S-07 – Procedimentos Gerais de Segurança;
- FECO-S-08 – Procedimentos Operacionais de Trabalho em Baixa Tensão;
- FECO-S-09 – Procedimentos Operacionais de Trabalho em Média Tensão;

Estas normas estão disponíveis na página da web da distribuidora juntamente com as demais informações técnicas necessárias.

|                                    |  |   |                      |
|------------------------------------|--|---|----------------------|
| Elaborado por:<br>PPCT - FECOERUSC | Aprovado por:<br>Eng. João Belmiro Freitas | Data de início da vigência:<br>07/07/2021 | <b>Versão: 01/21</b> |
|------------------------------------|--|---|----------------------|





|  |   |   |
|--|---|---|
|  | <b>Tipo:</b> Norma Técnica e Padronização   | Página 9 de 48  |
|  | <b>Área de Aplicação:</b> Distribuição de Energia Elétrica                                    | <b>FECO-D-24</b>  |
|  | <b>Título do Documento:</b> Fornecimento de Energia Elétrica para Iluminação Pública da EFLUL |  |

#### 4 OBJETIVO

Esta norma tem por finalidade padronizar os critérios e as exigências técnicas mínimas relativas ao Fornecimento de Energia Elétrica para Iluminação Pública nas áreas de permissão da EFLUL, além de definir atribuições, responsabilidades e procedimentos necessários para o relacionamento operacional entre a EFLUL e o Município ou empresa que tenha recebido a delegação para prestar tais serviços, respeitando o que prescrevem as legislações oficiais, as normas da ABNT e os documentos técnicos em vigor no âmbito da EFLUL.

|                                    |  |   |                      |
|------------------------------------|--|---|----------------------|
| Elaborado por:<br>PPCT - FECOERUSC | Aprovado por:<br>Eng. João Belmiro Freitas | Data de início da vigência:<br>07/07/2021 | <b>Versão: 01/21</b> |
|------------------------------------|--|---|----------------------|

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | <b>Tipo:</b> Norma Técnica e Padronização   | Página 10 de 48   |
|  | <b>Área de Aplicação:</b> Distribuição de Energia Elétrica                                    | <b>FECO-D-24</b>  |
|  | <b>Título do Documento:</b> Fornecimento de Energia Elétrica para Iluminação Pública da EFLUL |  |

## 5 REFERÊNCIAS NORMATIVAS

As informações contidas nesta norma estão embasadas nos seguintes ordenamentos legais e normas concernentes:

Resolução Normativa ANEEL 414/2010 – Condições Gerais de Fornecimento de Energia.

Resolução Normativa ANEEL 888/2020 – Aprimora as disposições relacionadas ao fornecimento de energia elétrica para o serviço público de iluminação pública;

Resolução Normativa ANEEL 2.590/2019 – Homologa os tempos a serem considerados para o consumo diário para fins de faturamento da energia elétrica destinada à iluminação pública e à iluminação de vias internas de condomínios.

NBR 5101/2018 – Iluminação Pública – Procedimento;

NBR 5123/2016 – Relé fotoelétrico e tomada para iluminação - Especificação e método de ensaio;

NBR 5410/2004 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão;

NBR 5461/1991 – Iluminação;

NBR 13593/2011 – Reator e ignitor para lâmpada a vapor de sódio a alta pressão - Especificação e ensaios;

NBR 14305/2015 – Reator e ignitor para lâmpada a vapor metálico (halogenetos) – Requisitos e ensaios;

NBR 15129/2012 – Luminárias para Iluminação Pública – Requisitos Particulares;

NBR 15688/2012 – Redes de distribuição aérea de energia elétrica com condutores nus;

NBR IEC 60598–1/2010 – Luminárias - Parte 1: Requisitos Gerais e Ensaio;

NBR IEC 60662/1997 – Lâmpada a Vapor de Sódio a Alta Pressão;

FECO-D-01 – Rede de Distribuição de Energia Elétrica Aérea com Condutores Nus - Rede Convencional – Estruturas;

FECO-D-02 – Critérios Básicos para Elaboração de Projetos de Rede de Distribuição de Energia Elétrica Aérea;

FECO-D-03 – Fornecimento em tensão primária de distribuição;



FECO-D-04 – Fornecimento em tensão secundária de distribuição;

FECO-D-07 – Rede de distribuição de energia elétrica aérea secundária com condutores isolados - Rede Multiplexada – Estruturas;

FECO-D-11 – Rede de distribuição de energia elétrica aérea primária com condutores protegidos - Rede Compacta – Estruturas;

Esta Norma será regida e interpretada, em todos os seus aspectos, de acordo com as Resoluções da ANEEL, com as leis brasileiras, e estará sujeita a toda legislação superveniente que afetar o objeto da mesma.

|                                    |  |   |                      |
|------------------------------------|--|---|----------------------|
| Elaborado por:<br>PPCT - FECOERUSC | Aprovado por:<br>Eng. João Belmiro Freitas | Data de início da vigência:<br>07/07/2021 | <b>Versão: 01/21</b> |
|------------------------------------|--|---|----------------------|

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | <b>Tipo:</b> Norma Técnica e Padronização   | Página 11 de 48   |
|  | <b>Área de Aplicação:</b> Distribuição de Energia Elétrica                                    | <b>FECO-D-24</b>  |
|  | <b>Título do Documento:</b> Fornecimento de Energia Elétrica para Iluminação Pública da EFLUL |  |

## 6 TERMOS E DEFINIÇÕES

### 6.1 Braço de Iluminação Pública

São equipamentos metálicos que tem por finalidade dar sustentação para as luminárias, além de servir como um meio de passagem para a fiação necessária para conexão do ponto de iluminação à rede elétrica.

### 6.2 Carga Instalada

É a soma das potências nominais de todos os equipamentos elétricos instalados na unidade consumidora, em condições de entrar em funcionamento, expressa em quilowatts (REN 414/2010).

### 6.3 Classe de Consumo de Iluminação Pública

A classe de consumo de iluminação pública, de responsabilidade das Prefeituras Municipais ou por esta delegada, mediante concessão ou autorização caracteriza-se pelo fornecimento de energia elétrica para iluminação de ruas, praças, avenidas, túneis, passagens subterrâneas, jardins, vias, estradas, passarelas, abrigos de usuários de transportes coletivos, logradouros de uso comum e livre acesso, inclusive a iluminação de monumentos, fachadas, fontes luminosas e obras de arte de valor histórico, cultural ou ambiental, localizadas em áreas públicas e definidas por meio de legislação específica, exceto o fornecimento de energia elétrica que tenha por objetivo qualquer forma de propaganda ou publicidade, ou para realização de atividades que visem a interesses econômicos.

### 6.4 Comando Individual - CI

Relé fotoelétrico que energiza ou desenergiza uma ou mais lâmpadas de uma mesma luminária.



### 6.5 Comando em Grupo - CG

Chave eletromagnética, acionada por relé fotoelétrico ou outro dispositivo de controle, que energiza ou desenergiza um circuito de iluminação pública com várias lâmpadas.

### 6.6 Eficiência Energética

Procedimento que tem por finalidade reduzir o consumo de energia elétrica necessário à realização de um determinado trabalho, excetuado o uso de energia proveniente de matéria prima não utilizada, em escala industrial, na matriz energética (REN 414/2010).

|                                    |  |   |                      |
|------------------------------------|--|---|----------------------|
| Elaborado por:<br>PPCT - FECOERUSC | Aprovado por:<br>Eng. João Belmiro Freitas | Data de início da vigência:<br>07/07/2021 | <b>Versão: 01/21</b> |
|------------------------------------|--|---|----------------------|

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | <b>Tipo:</b> Norma Técnica e Padronização   | Página 12 de 48   |
|  | <b>Área de Aplicação:</b> Distribuição de Energia Elétrica                                    | <b>FECO-D-24</b>  |
|  | <b>Título do Documento:</b> Fornecimento de Energia Elétrica para Iluminação Pública da EFLUL |  |

## 6.7 Fator de Potência

Razão entre a energia elétrica ativa e a raiz quadrada da soma dos quadrados das energias elétricas, ativa e reativa, consumidas num mesmo período especificado (REN 414/2010).

## 6.8 Fio de Controle(Piloto)

Circuito de controle específico para a iluminação pública e compartilhado com a rede de distribuição de energia da distribuidora utilizado para o comando de um grupo de luminárias.

## 6.9 Iluminação Pública - IP

Serviço que tem por objetivo prover luz, ou claridade artificial, aos logradouros públicos no período noturno ou nos escurecimentos diurnos ocasionais, inclusive aqueles que necessitam de iluminação permanente no período diurno (ABNT NBR 5101:2018).

## 6.10 Instalações de Iluminação Pública

Conjunto de equipamentos utilizados exclusivamente na prestação do serviço público de iluminação pública (REN 414/2010).



## 6.11 Intervenção Programada Normal

É aquela em que a comunicação da parte interessada é feita com antecedência suficiente para que sejam tomadas as providências em tempo hábil, dentro dos prazos previstos na norma técnica.

## 6.12 Intervenção Programada de Urgência

É aquela em que por necessidade inadiável, cuja não realização poderia comprometer a segurança operacional ou das pessoas, a parte interessada não pode observar a antecedência dos prazos previstos para intervenções programadas normais.

|                                    |  |   |                      |
|------------------------------------|--|---|----------------------|
| Elaborado por:<br>PPCT - FECOERUSC | Aprovado por:<br>Eng. João Belmiro Freitas | Data de início da vigência:<br>07/07/2021 | <b>Versão: 01/21</b> |
|------------------------------------|--|---|----------------------|

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | <b>Tipo:</b> Norma Técnica e Padronização   | Página 13 de 48   |
|  | <b>Área de Aplicação:</b> Distribuição de Energia Elétrica                                    | <b>FECO-D-24</b>  |
|  | <b>Título do Documento:</b> Fornecimento de Energia Elétrica para Iluminação Pública da EFLUL |  |

### 6.13 Intervenção de Emergência

É aquela em que a parte interessada não dispõe de tempo para programar a necessidade imediata de execução de trabalho ou de uma manobra, por existir risco iminente para segurança do pessoal, equipamento ou linha.

### 6.14 Interrupção Intempestiva

É aquela em que a interrupção imprevista do fornecimento de energia decorre da atuação dos dispositivos de proteção, causando um desligamento automático. Poderá ser de caráter transitório ou permanente, este último necessita de manutenção para seu restabelecimento.

### 6.15 Logradouros

Considera-se logradouro público as ruas, praças, túneis, passagens subterrâneas, jardins, vias, estradas, passarelas, abrigo de transportes coletivos, e outros logradouros de domínio público, de uso comum e livre acesso, de responsabilidade de pessoa jurídica de direito público.

### 6.16 Luminária

São equipamentos destinados a receber as lâmpadas, proporcionando proteção, conexão elétrica ao sistema, controlando e distribuindo a luz de forma eficiente e mantendo as características de temperatura e operação da lâmpada dentro dos limites estabelecidos para o seu correto funcionamento.



### 6.17 Manutenção

Conjunto das ações necessárias para que um equipamento ou instalação seja conservado ou restaurado, de modo a permanecer de acordo com uma condição especificada (ABNT REN 414/2010).

### 6.18 Obra de Conexão

É o trecho da linha de distribuição urbana ou rural, construído a partir do ponto de conexão com a rede de distribuição existente, até o limite da propriedade, visando possibilitar o fornecimento de energia elétrica a unidade consumidora. Também estão incluídas nas obras de conexão todas as obras de reforço e suporte necessárias para conexão do empreendimento.

|                                    |  |   |                      |
|------------------------------------|--|---|----------------------|
| Elaborado por:<br>PPCT - FECOERUSC | Aprovado por:<br>Eng. João Belmiro Freitas | Data de início da vigência:<br>07/07/2021 | <b>Versão: 01/21</b> |
|------------------------------------|--|---|----------------------|

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | <b>Tipo:</b> Norma Técnica e Padronização   | Página 14 de 48   |
|  | <b>Área de Aplicação:</b> Distribuição de Energia Elétrica                                    | <b>FECO-D-24</b>  |
|  | <b>Título do Documento:</b> Fornecimento de Energia Elétrica para Iluminação Pública da EFLUL |  |

### 6.19 Planta de Situação

É um desenho em escala adequada, contendo indicação da localização com coordenadas geográficas UTM (Sirgas 2000 Zona 22 Sul) e pontos de referência que permitam identificar o local onde será construída, ampliada ou reformada a rede de Iluminação Pública.

### 6.20 Poder Público Municipal ( Município )

Órgão municipal ou distrital ou empresa que tenha recebido a delegação/concessão para prestar o serviço público de iluminação pública.

### 6.21 Ponto de Entrega de Energia para Iluminação Pública

Ponto de conexão da rede de distribuição da EFLUL com as instalações elétricas de iluminação pública.

### 6.22 Projeto de Ampliação de Iluminação Pública

Projetos que resultem em obras para crescimento da rede de Iluminação Pública, iluminando novos logradouros.

### 6.23 Projeto de Reforma de Iluminação Pública

São projetos que resultam em obras nas instalações existentes, com a finalidade exclusiva de melhorar as suas condições físicas, por razões de segurança, estética, padronização ou melhoria da eficiência.

### 6.24 Reatores

São elementos do circuito de iluminação pública responsáveis pela estabilização da corrente a um nível adequado para determinados tipos de lâmpadas.



### 6.25 Rede Exclusiva de Iluminação Pública

É o circuito exclusivo para iluminação pública, instalado após o ponto de entrega e a medição de energia elétrica da EFLUL.

### 6.26 Rede de Distribuição

Conjunto de estruturas, utilidades, condutores e equipamentos elétricos, aéreos ou subterrâneos, utilizados para a distribuição da energia elétrica, operando em baixa, média e/ou alta tensão de distribuição em tensões até 36,2 kV.

|                                    |  |   |                      |
|------------------------------------|--|---|----------------------|
| Elaborado por:<br>PPCT - FECOERUSC | Aprovado por:<br>Eng. João Belmiro Freitas | Data de início da vigência:<br>07/07/2021 | <b>Versão: 01/21</b> |
|------------------------------------|--|---|----------------------|

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | <b>Tipo:</b> Norma Técnica e Padronização   | Página 15 de 48   |
|  | <b>Área de Aplicação:</b> Distribuição de Energia Elétrica                                    | <b>FECO-D-24</b>  |
|  | <b>Título do Documento:</b> Fornecimento de Energia Elétrica para Iluminação Pública da EFLUL |  |

### 6.27 Relé Fotoelétrico

O relé fotoelétrico é um componente do sistema de iluminação pública que controla o acendimento e desligamento da lâmpada de acordo com o nível de luz presente no ambiente.

### 6.28 SIG (GIS)

Sistema de Informações Geográficas (SIG) ou Geographic Information System (GIS) é a ferramenta de análise espacial das distribuidoras que serve para o cruzamento de informações geográficas e banco de dados, possibilitando a análise precisa de determinada área.

### 6.29 Sistema de Iluminação Pública

São os condutores, luminária, equipamentos e demais acessórios, que compõem a iluminação pública, destinados a atender, exclusivamente, os serviços de iluminação pública.



### 6.30 Via

É uma superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais, compreendendo a pista, a calçada, o acostamento, ilha e canteiro central. A classificação de vias deve seguir as disposições previstas no Código de Trânsito Brasileiro. (ABNT NBR 5101:2018):

### 6.31 Vistoria

Procedimento realizado pela EFLUL na unidade consumidora, após a instalação ou previamente à ligação, com a finalidade de verificar sua adequação aos padrões técnicos e de segurança da EFLUL (ABNT REN 414/2010).

|                                    |  |   |                      |
|------------------------------------|--|---|----------------------|
| Elaborado por:<br>PPCT - FECOERUSC | Aprovado por:<br>Eng. João Belmiro Freitas | Data de início da vigência:<br>07/07/2021 | <b>Versão: 01/21</b> |
|------------------------------------|--|---|----------------------|

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | <b>Tipo:</b> Norma Técnica e Padronização   | Página 16 de 48   |
|  | <b>Área de Aplicação:</b> Distribuição de Energia Elétrica                                    | <b>FECO-D-24</b>  |
|  | <b>Título do Documento:</b> Fornecimento de Energia Elétrica para Iluminação Pública da EFLUL |  |

## 7 ATENDIMENTO AO CLIENTE

### 7.1 Canais de relacionamento

Para comunicação referente a serviços de iluminação pública entre o Município e a EFLUL estarão disponíveis os canais de relacionamento listados a seguir.

Serviços técnicos no tratamento de projetos e atualização do cadastro dos pontos de iluminação pública:

e-mail: [ip@eflul.com.br](mailto:ip@eflul.com.br)

Serviços comerciais para dúvidas sobre faturamento e arrecadação, contratos, etc.: e-mail [eflul@eflul.com.br](mailto:eflul@eflul.com.br), de forma presencial ou através do fone (48)3441-1000, de segunda a sexta das 8:00h as 12:00h e das 13:30h as 17:30h.

Para comunicação de falta de energia e demais solicitação de serviços:

A comunicação de falta de energia e demais solicitações de serviço podem ser feitas através dos telefones 0800 0486 638 ou (48)3441-1000, ou ainda de forma presencial junto a EFLUL.

O Município deverá informar e manter sempre atualizado junto a Distribuidora os meios de contato com um representante de sua parte, para assuntos relacionados exclusivamente a iluminação pública.

### 7.2 Generalidades

Esclarecimentos de ordem técnica referentes a projeto ou de ordem comercial de fornecimento de energia elétrica para o serviço público de Iluminação Pública poderão ser solicitados pelo Município, cujo responsável técnico pelo projeto conste na documentação de posse da EFLUL, sem a necessidade de procuração legal para tal, através dos canais de comunicação da distribuidora.



A EFLUL disponibiliza aos interessados, no link [http://www.eflul.com.br/depto\\_tecnico/normas-tecnicas](http://www.eflul.com.br/depto_tecnico/normas-tecnicas) as normas e especificações técnicas vigentes de padrões, materiais e equipamentos, e orienta quanto ao cumprimento das exigências obrigatórias, informando os requisitos de segurança e proteção, que serão verificados na fiscalização da obra antes da ligação ou durante a operação da mesma.

Para as obras necessárias no sistema de distribuição para conexão das instalações de iluminação pública, a EFLUL deve calcular o seu encargo de responsabilidade e a eventual participação financeira do Município, conforme Artigo 42 e seguintes da Resolução Normativa 414/2010, não se aplicando as condições para o atendimento gratuito previstas nos Artigos 40 e 41 desta resolução (REN888/2020 Art. 21-D).

A participação financeira do Município é a diferença positiva entre o custo da obra proporcionalizado e o encargo de responsabilidade da EFLUL (REN 414/2010 art. 43).

|                                    |  |   |                      |
|------------------------------------|--|---|----------------------|
| Elaborado por:<br>PPCT - FECOERUSC | Aprovado por:<br>Eng. João Belmiro Freitas | Data de início da vigência:<br>07/07/2021 | <b>Versão: 01/21</b> |
|------------------------------------|--|---|----------------------|



|  |   |   |
|--|---|---|
|  | <b>Tipo:</b> Norma Técnica e Padronização   | Página 17 de 48   |
|  | <b>Área de Aplicação:</b> Distribuição de Energia Elétrica                                    | <b>FECO-D-24</b>  |
|  | <b>Título do Documento:</b> Fornecimento de Energia Elétrica para Iluminação Pública da EFLUL |  |

### 7.3 Estudo de Viabilidade Técnica

O estudo de viabilidade deve ser solicitado pelo Município ou pela empresa que tenha recebido deste a delegação para prestar o serviço público de iluminação pública, visando obter informações e a disponibilidade de atendimento técnico à ligação solicitada, quando tratar-se de ligações novas ou provisórias e aumento de carga.

No estudo de viabilidade técnica serão avaliadas as reais condições e necessidades para o atendimento das instalações de iluminação pública.

A Solicitação de Estudo de Viabilidade Técnica é exigida para todas as instalações de ativos destinados à prestação do serviço público de iluminação pública, em qualquer faixa de potência onde não exista rede de distribuição de energia elétrica ou com potência superior a 30 kW nos locais onde já existe a rede de distribuição da EFLUL. Para obtenção do estudo de viabilidade técnica o Município deve apresentar por meio eletrônico à EFLUL o anteprojeto, contendo os seguintes documentos:



I- Dados gerais da obra contendo as seguintes informações:

- a) Identificação e dados cadastrais do Município responsável pela iluminação pública;
- b) Dados da empresa responsável para prestar o serviço de iluminação pública (quando aplicável);
- c) Dados do responsável técnico;
- d) Dados técnicos de localização do serviço de iluminação pública;

II- Planta de Situação contendo:

- a) Detalhes e localização do logradouro a ser iluminado, contendo os postes e luminárias;
- b) Indicação da rede de distribuição da EFLUL e pontos de referência;
- c) Localização dos postes, existentes ou a serem implantados, e a distância do ponto de entrega ao ponto de derivação da rede da EFLUL mais próxima, com indicação das respectivas coordenadas georreferenciadas e do norte geográfico; O georreferenciamento se dará em UTM Zona 22 Sul. Alternativamente a planta pode ser fornecida conforme especificado no item 6.18 (coordenadas geográficas SIRGAS 2000).
- d) Identificação dos postes a serem implantados, com respectivos esforços, altura e estruturas;
- e) Identificação dos pontos de aterramento e medição;
- f) Identificação do circuito exclusivo ou não exclusivo;
- g) A planta de situação deve ser desenhada em escala que permita uma boa visualização em caso de impressão, identificando a localização da obra e o ponto de entrega pretendido.

|                                    |  |   |                      |
|------------------------------------|--|---|----------------------|
| Elaborado por:<br>PPCT - FECOERUSC | Aprovado por:<br>Eng. João Belmiro Freitas | Data de início da vigência:<br>07/07/2021 | <b>Versão: 01/21</b> |
|------------------------------------|--|---|----------------------|

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | <b>Tipo:</b> Norma Técnica e Padronização   | Página 18 de 48   |
|  | <b>Área de Aplicação:</b> Distribuição de Energia Elétrica                                    | <b>FECO-D-24</b>  |
|  | <b>Título do Documento:</b> Fornecimento de Energia Elétrica para Iluminação Pública da EFLUL |  |

III- Levantamento de Carga discriminando as quantidades e respectivas potências nominais, tensões nominais, correntes, fator de potência e o tipo de cada lâmpada e reator, além da carga total instalada, a demanda e o transformador a ser utilizado, caso necessário, de acordo com os critérios de cálculo de demanda.

A EFLUL tem prazo máximo de 30 (trinta) dias para comunicar do atendimento a esta solicitação de viabilidade técnica, através de resposta por escrito, onde deverá constar as obras necessárias e a participação financeira do interessado.

#### 7.4 Generalidades do Projeto

A elaboração de projeto e a implantação, expansão, operação e manutenção das instalações de iluminação pública são de responsabilidade do Município ou da empresa que tenha recebido deste a delegação para prestar tais serviços.

O Município deve apresentar projeto técnico específico, que deverá ser avaliado pela EFLUL nos prazos previstos no item 7.9 nesta norma técnica (REN 888/2020 - §1º Art.26).

Para as instalações de iluminação pública que possuam carga instalada total inferior a 30 kW, é dispensada a apresentação de projetos, desde que sejam projetadas e construídas conforme os padrões construtivos estabelecidos nesta norma e com as especificações técnicas da EFLUL, mesmo com a dispensa da apresentação de projeto, permanece a obrigatoriedade de informação à distribuidora sobre a carga a ser instalada na rede de distribuição da mesma. Qualquer divergência com os critérios estabelecidos nesta norma técnica ocasionará reprovação no ato da vistoria, impedindo a ligação do ponto de iluminação pública.

O Município deverá apresentar projeto prévio à EFLUL nos casos de necessidade de conexão de circuito exclusivo ou de aumento de carga que ultrapassem o limite de 30 kW previsto na norma da EFLUL (REN 888/2020 - Art. 21-B).

No caso de circuitos exclusivos, ou seja, que possuam ponto de conexão com padrão de medição de energia elétrica, o projeto deverá atender ao disposto nas normas FECO-D-04 – Fornecimento de tensão secundária de distribuição ou FECO-D-03 – Fornecimento de tensão primária de distribuição conforme o enquadramento.



Não serão permitidos circuitos exclusivos de iluminação pública compartilhados com a rede de distribuição da EFLUL.

Os sistemas de iluminação pública existentes com circuitos específicos (fio de controle(piloto)) compartilhados com a rede de distribuição deverão ser eliminados gradativamente, à medida que forem sendo realizados projetos de melhoria na iluminação, prevendo a instalação de comandos individuais e a retirada do fio de controle.

Os projetos de iluminação pública devem ser submetidos à análise e aceitação da EFLUL, conforme as normas técnicas da EFLUL e legislações oficiais vigentes.

Não dependem de apresentação e aprovação prévia de projeto da EFLUL (REN888/2020 - Art. 21-C):

|                                    |  |   |                      |
|------------------------------------|--|---|----------------------|
| Elaborado por:<br>PPCT - FECOERUSC | Aprovado por:<br>Eng. João Belmiro Freitas | Data de início da vigência:<br>07/07/2021 | <b>Versão: 01/21</b> |
|------------------------------------|--|---|----------------------|

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | <b>Tipo:</b> Norma Técnica e Padronização   | Página 19 de 48   |
|  | <b>Área de Aplicação:</b> Distribuição de Energia Elétrica                                    | <b>FECO-D-24</b>  |
|  | <b>Título do Documento:</b> Fornecimento de Energia Elétrica para Iluminação Pública da EFLUL |  |

- a) Redução da carga instalada, inclusive nos casos de alteração das demais características do ponto de iluminação pública;
- b) Manutenção preventiva ou corretiva no sistema de iluminação pública;
- c) Ampliação da carga instalada até o valor limite estabelecido de 30 kW;
- d) Obras e intervenções em caráter de urgência ou emergência.

Todos os projetos devem ter a assinatura do responsável técnico legalmente habilitado, com a indicação de seu registro ativo no seu respectivo Conselho de Classe Profissional e devem estar acompanhados do Documento de Responsabilidade Técnica dos mesmos, devidamente vigentes e quitados.

As instalações de iluminação pública que apresentem necessidade de subestação própria, devem respeitar o disposto na FECO-D-03 – Fornecimento de tensão primária de distribuição quanto a forma de conexão à rede de distribuição

O projeto deve atender também ao que dispõe a Norma Regulamentadora N°10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade e a NBR 5101 - Iluminação Pública – Procedimento.



O projeto deve ser apresentado a distribuidora impresso em duas vias para aprovação. Para apresentação dos documentos de projeto deve ser utilizado os seguintes padrões de folhas e formatos de arquivo:

- a) Os arquivos dos desenhos de plantas, cortes, detalhes, vistas, diagramas, etc., devem ser apresentados em escala e formatos (A3 ou A4) apropriados, com boa visualização na impressão. A não legibilidade dos arquivos é um item passível de reprovação de projeto.
- b) Os arquivos de texto e planilhas devem ser apresentados em formato A4.
- c) Todos os documentos necessários para a análise e aprovação do projeto, devem ser assinados pelo responsável técnico legalmente habilitado.

Opcionalmente, o projeto pode ser encaminhado por e-mail, com tamanho máximo de 8 MB, para os canais de comunicação citados nesta norma.

Os arquivos podem ser agrupados e compactados em pacotes de documentos, tais como, desenhos de projeto elétrico (8 MB), memorial técnico descritivo contendo cálculos e dimensionamentos (8 MB), planilha de cargas/demanda (8 MB), anexos (8 MB) e enviados separadamente para os e-mails anteriormente informados, com as devidas assinaturas eletrônicas. Caso seja necessário o envio separado dos documentos, que estes sejam enviados utilizando o mesmo assunto do e-mail, distinguindo apenas a PARTE I, PARTE II, etc.

|                                    |  |   |                      |
|------------------------------------|--|---|----------------------|
| Elaborado por:<br>PPCT - FECOERUSC | Aprovado por:<br>Eng. João Belmiro Freitas | Data de início da vigência:<br>07/07/2021 | <b>Versão: 01/21</b> |
|------------------------------------|--|---|----------------------|

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | <b>Tipo:</b> Norma Técnica e Padronização   | Página 20 de 48   |
|  | <b>Área de Aplicação:</b> Distribuição de Energia Elétrica                                    | <b>FECO-D-24</b>  |
|  | <b>Título do Documento:</b> Fornecimento de Energia Elétrica para Iluminação Pública da EFLUL |  |

## 7.5 Elaboração do Projeto

Na elaboração do projeto devem ser observadas as recomendações contidas nesta Norma Técnica, devendo ser observados os seguintes itens:



- a) Somente a EFLUL pode executar modificações da infraestrutura em sua rede de distribuição de energia, não podendo ocorrer nenhuma intervenção em equipamento e/ou rede de distribuição de energia elétrica de propriedade da EFLUL por parte do Município.
- b) Os projetos para atendimento à sistemas de iluminação pública devem estar de acordo com as normas técnicas brasileiras da ABNT e normas da EFLUL.
- c) Os projetos e obras de redes de distribuição rurais ou urbanas que contemplem baixa ou média tensão, para atendimento do fornecimento de energia elétrica para iluminação pública, devem obedecer às prescrições da FECO-D-01 - Rede de Distribuição de Energia Elétrica Aérea com Condutores Nus - Rede Convencional – Estruturas; FECO-D-02 - Critérios Básicos para Elaboração de Projetos de Rede de Distribuição de Energia Elétrica Aérea; FECO-D-07 - Rede de distribuição de energia elétrica aérea secundária com condutores isolados - Rede Multiplexada – Estruturas; FECO-D-11 - Rede de distribuição de energia elétrica aérea primária com condutores protegidos - Rede Compacta – Estruturas;

### 7.5.1 Documentos para Projetos de Iluminação Pública

Cabe ao Município ou empresa que tenha recebido deste a delegação para prestar tais serviços apresentar à EFLUL os seguintes documentos de projeto:

- a) Documento de Responsabilidade Técnica referente ao projeto, devidamente assinada pelo responsável técnico legalmente habilitado, com registro ativo no seu respectivo Conselho de Classe Profissional e pelo cliente, com comprovação de pagamento nos casos em que for necessário.
- b) Planta de Situação, com os mesmos requisitos solicitados na viabilidade técnica, ver item 7.3.
- c) Memorial Técnico Descritivo, em formato A4 contendo no mínimo:
  1. Lista de Materiais (especificação e quantificação de todos os materiais necessários à execução do projeto);
  2. Tipo, quantidade e potência das lâmpadas usadas na rede de iluminação pública e seu respectivo sistema de comando, caso existente;
  3. Tipo e seção dos condutores utilizados da rede de iluminação pública;
  4. Classificação das vias públicas e seu volume de tráfego;
  5. Cálculo da queda de tensão na rede secundária;
  6. Informação do esforço resultante dos cabos e equipamentos e luminárias a serem instaladas;
  7. Número de pontos luminosos;

|                                    |  |   |                      |
|------------------------------------|--|---|----------------------|
| Elaborado por:<br>PPCT - FECOERUSC | Aprovado por:<br>Eng. João Belmiro Freitas | Data de início da vigência:<br>07/07/2021 | <b>Versão: 01/21</b> |
|------------------------------------|--|---|----------------------|

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | <b>Tipo:</b> Norma Técnica e Padronização   | Página 21 de 48   |
|  | <b>Área de Aplicação:</b> Distribuição de Energia Elétrica                                    | <b>FECO-D-24</b>  |
|  | <b>Título do Documento:</b> Fornecimento de Energia Elétrica para Iluminação Pública da EFLUL |  |

8. Tipos de luminárias e dos respectivos braços ou postes;
  9. Potência do transformador, quando for o caso;
  10. Carga instalada/demanda calculada envolvendo as perdas no reator;
  11. Indicação do balanceamento das fases quando a alimentação for trifásica.
- d) Projeto Planialtimétrico, quando aplicável;
  - e) Termo de Autorização de Passagem, quando aplicável;
  - f) Licença Ambiental, quando aplicável;
  - g) Detalhes de fixação dos equipamentos nos postes, com vista frontal e lateral do poste com indicação da posição da luminária e dos demais equipamentos da estrutura, distância em relação à rede secundária da EFLUL, ao solo e das redes das demais ocupantes (empresas de telecomunicação com uso compartilhado de postes).

## 7.6 Análise do Projeto

A análise do projeto e a avaliação da necessidade de realização de obras de adequação no sistema de distribuição deverá ser realizada pela EFLUL nos prazos e condições previstos no item 7.9, e pode resultar, além da análise do projeto em:

- a) Comunicação ao Município indicando a liberação para a realização dos serviços de iluminação pública;
- b) Informação de que será necessária a realização de obras no sistema de distribuição para o atendimento da carga, nos prazos e condições estabelecidos no item 7.9.1, considerando a data de apresentação do projeto.

Para aprovação pela EFLUL o projeto deve, obrigatoriamente, estar de acordo com as suas normas e especificações técnicas, com as normas da ABNT e com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes.

Uma vez analisado o projeto, a EFLUL informará ao cliente através de contato por seu meio de comunicação referido neste documento.

Toda e qualquer alteração no projeto já aprovado, somente pode ser feita através do responsável pelo mesmo, mediante consulta e nova aprovação da EFLUL.



Após aprovação do projeto e execução das obras, o responsável pelo serviço de iluminação pública deve formalizar a solicitação de vistoria e ligação junto à EFLUL.

A partir desta data são contados os prazos segundo a legislação vigente para a efetiva conexão da mesma e início da operação.

As partes do projeto sujeitas ou não à análise da EFLUL são de inteira responsabilidade do projetista, devendo atender às recomendações das Normas Brasileiras e da EFLUL.

Os índices de conformidade de luminotécnica são de inteira responsabilidade do projetista, uma vez que a análise de projeto da EFLUL não contempla os parâmetros fotométricos.

|                                    |  |   |                      |
|------------------------------------|--|---|----------------------|
| Elaborado por:<br>PPCT - FECOERUSC | Aprovado por:<br>Eng. João Belmiro Freitas | Data de início da vigência:<br>07/07/2021 | <b>Versão: 01/21</b> |
|------------------------------------|--|---|----------------------|

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | <b>Tipo:</b> Norma Técnica e Padronização   | Página 22 de 48   |
|  | <b>Área de Aplicação:</b> Distribuição de Energia Elétrica                                    | <b>FECO-D-24</b>  |
|  | <b>Título do Documento:</b> Fornecimento de Energia Elétrica para Iluminação Pública da EFLUL |  |

A EFLUL dará um prazo máximo de vigência, conforme item 7.9.2 letra “c”, a partir da data de aprovação do projeto, para que o responsável pelo serviço de iluminação pública formalize a solicitação de vistoria e ligação da sua instalação. Expirado este prazo, a aprovação do projeto tornar-se-á sem efeito, devendo ser reapresentado para aprovação da EFLUL.

Projetos que perderam a validade ou que foram reprovados, quando novamente apresentados, serão analisados mediante os critérios e padrões estabelecidos na revisão vigente desta norma e somente serão aprovados quando em conformidade com a norma vigente na data de sua reapresentação.

## 7.7 Execução do Projeto

A execução da instalação elétrica de Iluminação Pública somente deve ser iniciada após a aprovação formal do projeto elétrico pela EFLUL, para os casos em que é exigido projeto.

A obra para conexão da rede de iluminação pública deve ser executada de acordo com o projeto aprovado e com as demais características exigidas pelas Normas Técnicas.

Na execução da obra para conexão da instalação de iluminação pública devem ser observadas as recomendações contidas nas normas e procedimentos da EFLUL relacionados a seguir, em suas últimas revisões, e outros aplicáveis: FECO-D-01 - Rede de Distribuição de Energia Elétrica Aérea com Condutores Nus - Rede Convencional – Estruturas; FECO-D-02 - Critérios Básicos para Elaboração de Projetos de Rede de Distribuição de Energia Elétrica Aérea; FECO-D-03 – Fornecimento de tensão primária de distribuição; FECO-D-04 – Fornecimento de tensão secundária de distribuição, FECO-D-07 - Rede de distribuição de energia elétrica aérea secundária com condutores isolados - Rede Multiplexada – Estruturas; FECO-D-11 - Rede de distribuição de energia elétrica aérea primária com condutores protegidos - Rede Compacta – Estruturas;



## 7.8 Solicitação de Vistoria e Ligação

A solicitação de vistoria e ligação deve ser feita através dos e-mails e dos canais de atendimento informados no item 7.1.

O interessado deve apresentar à EFLUL os seguintes documentos:

- I- Número do protocolo de aprovação da viabilidade técnica;
- II- Número do protocolo do projeto aprovado (aplicável para cargas instaladas acima de 30 kW);
- III- Carta de Viabilidade Técnica, emitida pela EFLUL;
- IV- Documento de Responsabilidade Técnica (com comprovação de pagamento, quando for o caso) de execução da obra, emitida pelo respectivo Conselho de Classe Profissional;

|                                    |  |   |                      |
|------------------------------------|--|---|----------------------|
| Elaborado por:<br>PPCT - FECOERUSC | Aprovado por:<br>Eng. João Belmiro Freitas | Data de início da vigência:<br>07/07/2021 | <b>Versão: 01/21</b> |
|------------------------------------|--|---|----------------------|

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | <b>Tipo:</b> Norma Técnica e Padronização   | Página 23 de 48   |
|  | <b>Área de Aplicação:</b> Distribuição de Energia Elétrica                                    | <b>FECO-D-24</b>  |
|  | <b>Título do Documento:</b> Fornecimento de Energia Elétrica para Iluminação Pública da EFLUL |  |

V- Termos de autorização de passagem, Licenças ambientais e projetos planialtimétricos (quando aplicáveis);

A ligação das instalações de iluminação pública ao sistema da EFLUL será realizada somente após terem sido tomadas pelo interessado, sucessivamente, todas as providências relatadas nos itens anteriores.

A conexão da rede de distribuição da EFLUL com a rede de iluminação pública em circuito exclusivo de Iluminação Pública, deve ser efetuada unicamente pela EFLUL. Quando da ligação de luminárias pontuais, o Município poderá conectar a luminária à rede de distribuição da EFLUL conforme sua permissão e a devida informação de potência e ponto de instalação das mesmas.

## 7.9 Prazos

### 7.9.1 Estudo de Viabilidade Técnica, Orçamentos e Obras necessárias

O prazo para análise do estudo de viabilidade técnica será de 30 (trinta) dias, a partir da data da solicitação de fornecimento de novos pontos, reforma ou extensão da rede de iluminação pública.

Neste período a EFLUL fará a elaboração de estudos, orçamentos, projetos e informará ao interessado, por escrito, as obras e serviços necessários no sistema de distribuição, prazos de conclusão das obras, características do sistema de distribuição e do ponto de entrega, condições e opções do interessado, bem como a eventual necessidade de participação financeira (REN 414/2010 Art. 32);

### 7.9.2 Aprovação e Validade de Projetos (REN 414/2010 Art. 27-B)



Os prazos a serem observados para a aprovação prévia de projeto das instalações de entrada de energia da unidade consumidora e das demais obras de responsabilidade do interessado são:

- a) 30 (trinta) dias, para informar ao interessado o resultado da análise ou reanálise do projeto após sua apresentação, com eventuais ressalvas e, ocorrendo reprovação, os respectivos motivos e as providências corretivas necessárias;
- b) 10 (dez) dias, para informar ao interessado o resultado da reanálise do projeto quando ficar caracterizado que o interessado não tenha sido informado previamente dos motivos de reprovação existentes na análise anterior;
- c) O projeto aprovado pela EFLUL terá validade 12 (doze) meses.

### 7.9.3 Execução de Obras (REN 414/2010 Arts. 34 e 35)

A EFLUL tem os prazos máximos a seguir estabelecidos para conclusão das obras de atendimento da solicitação do interessado, contados a partir da opção do interessado:

|                                    |  |   |                      |
|------------------------------------|--|---|----------------------|
| Elaborado por:<br>PPCT - FECOERUSC | Aprovado por:<br>Eng. João Belmiro Freitas | Data de início da vigência:<br>07/07/2021 | <b>Versão: 01/21</b> |
|------------------------------------|--|---|----------------------|

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | <b>Tipo:</b> Norma Técnica e Padronização   | Página 24 de 48   |
|  | <b>Área de Aplicação:</b> Distribuição de Energia Elétrica                                    | <b>FECO-D-24</b>  |
|  | <b>Título do Documento:</b> Fornecimento de Energia Elétrica para Iluminação Pública da EFLUL |  |

- a) 60 (sessenta) dias, quando tratar-se exclusivamente de obras na rede de distribuição aérea de tensão secundária, incluindo a instalação ou substituição de posto de transformação;
- b) 120 (cento e vinte) dias, quando tratar-se de obras com dimensão de até 1 (um) quilômetro na rede de distribuição aérea de tensão primária, incluindo nesta distância a complementação de fases na rede existente e, se for o caso, as obras do item acima;
- c) Demais situações não abrangidas nos itens acima, bem como as obras de responsabilidade do Interessado devem ser executadas de acordo com o cronograma da EFLUL, observados, quando houver, prazos específicos estabelecidos na legislação vigente.



#### **7.9.4 Vistoria (REN 414/2010 Art. 30)**

Os prazos de vistoria de unidade consumidora são contados a partir da data de solicitação do interessado para ligação nova, alteração de carga, alteração de nível de tensão de fornecimento ou pedido de nova vistoria, nos casos onde for necessária a execução de obras para o atendimento da solicitação, o prazo de vistoria começa a ser contado a partir do primeiro dia útil subsequente ao da conclusão da obra pela EFLUL ou do recebimento da obra executada pelo Interessado.

- a) 3 (três) dias úteis na área urbana e 5 (cinco) dias úteis na área rural;
- b) Quando na vistoria a instalação de iluminação pública for reprovada, a EFLUL tem até 3 (três) dias úteis, para informar ao interessado, por escrito, os motivos da reprovação e as providências corretivas necessária;
- c) Nos casos onde for necessária a execução de obras para o atendimento da solicitação, o prazo da vistoria começa a ser contado a partir do primeiro dia útil subsequente ao da conclusão da obra pela EFLUL ou do recebimento da obra executada pelo interessado.

|                                    |  |   |                      |
|------------------------------------|--|---|----------------------|
| Elaborado por:<br>PPCT - FECOERUSC | Aprovado por:<br>Eng. João Belmiro Freitas | Data de início da vigência:<br>07/07/2021 | <b>Versão: 01/21</b> |
|------------------------------------|--|---|----------------------|



|  |   |   |
|--|---|---|
|  | <b>Tipo:</b> Norma Técnica e Padronização   | Página 25 de 48   |
|  | <b>Área de Aplicação:</b> Distribuição de Energia Elétrica                                    | <b>FECO-D-24</b>  |
|  | <b>Título do Documento:</b> Fornecimento de Energia Elétrica para Iluminação Pública da EFLUL |  |

## 8 CRITÉRIOS GERAIS DE FORNECIMENTO

### 8.1 Recomendações Gerais

O ponto de entrega é o ponto de conexão do sistema elétrico da EFLUL com as instalações elétricas da rede de iluminação pública caracterizando-se como limite de responsabilidade de fornecimento e deve obedecer às prescrições a seguir.

Quando as instalações elétricas de iluminação pública pertencer ao Município o ponto de entrega se situa na conexão da rede de distribuição da EFLUL com as instalações elétricas de iluminação pública.

A responsabilidade financeira pela construção do sistema de iluminação das vias internas dos empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras é do responsável pela construção do empreendimento habitacional ou da regularização fundiária de interesse específico, respeitando o que prescreve a Resolução da ANEEL Nº 414.

### 8.2 Responsabilidade Técnica e Financeira

#### 8.2.1 A EFLUL é responsável pelos seguintes itens:

Instalação dos equipamentos de medição, de forma obrigatória, nos casos de fornecimento efetuado a partir de circuito exclusivo, desde que tal circuito possua consumo estimado superior ao custo de disponibilidade previsto no art. 98 da REN 414/2010 e de forma facultativa para os demais casos (REN888/ 2020 Art. 22).

Análise e aprovação de projetos de fornecimento de energia elétrica a Iluminação Pública, além da avaliação da necessidade de realização de obras de adequação no sistema de distribuição da EFLUL (REN888/ 2020 Art. 21-B).



Para as obras necessárias no sistema de distribuição para conexão das instalações de iluminação pública a EFLUL deve calcular o encargo de responsabilidade da EFLUL e a eventual participação financeira do Município, conforme Arts. 42 e seguintes da REN 414/210, não se aplicando as condições para o atendimento gratuito previstas nos Arts. 40 e 41 (REN888/ 2020 Art. 21-D).

A EFLUL deve utilizar as informações provenientes do sistema de gestão de iluminação pública do Município para apurar o consumo mensal dos pontos de iluminação pública sem medição, conforme instruções da ANEEL e disposições previstas na Resolução Normativa 414 (REN888/ 2020 Art. 25).

Caso não esteja disponível o sistema de gestão de iluminação pública por parte do Município, a EFLUL utilizará o seu sistema para apuração do consumo.

A energia elétrica consumida pelos equipamentos auxiliares de Iluminação Pública deve ser calculada com base na norma da ABNT ou, alternativamente, por meio de dados do fabricante do equipamento ou em ensaios realizados em laboratórios credenciados por órgãos oficiais, compactuados entre as partes (REN888/ 2020 Art. 25).

|                                    |  |   |                      |
|------------------------------------|--|---|----------------------|
| Elaborado por:<br>PPCT - FECOERUSC | Aprovado por:<br>Eng. João Belmiro Freitas | Data de início da vigência:<br>07/07/2021 | <b>Versão: 01/21</b> |
|------------------------------------|--|---|----------------------|

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | <b>Tipo:</b> Norma Técnica e Padronização   | Página 26 de 48   |
|  | <b>Área de Aplicação:</b> Distribuição de Energia Elétrica                                    | <b>FECO-D-24</b>  |
|  | <b>Título do Documento:</b> Fornecimento de Energia Elétrica para Iluminação Pública da EFLUL |  |

## 8.2.2 O Município é responsável pelos seguintes itens:

Elaboração de projeto, implantação, expansão, operação e manutenção das instalações de iluminação pública (REN888/2020 Art. 21);

Custos referentes à ampliação de capacidade ou reforma de subestações, alimentadores e linhas já existentes, quando necessárias ao atendimento das instalações de iluminação pública, observado o cálculo do encargo de responsabilidade da EFLUL (REN888/2020 Art. 21 §2º).

Elaboração do projeto para execução dos serviços de iluminação pública, nos casos de necessidade de conexão de circuito exclusivo ou de aumento de carga superior ao limite de 30 kW previsto na norma da EFLUL.

Instalação da medição e proteção em circuito exclusivo seguindo o que prescreve o item 8.3. desta Norma;

Manutenção e operação das instalações de iluminação pública de propriedade da mesma. Neste caso a tarifa aplicada é a do tipo B4A a qual não está incluso o serviço de manutenção, sendo a responsabilidade técnica e financeira atribuída ao Município. A tarifa aplicada será B3 quando a iluminação pública for de responsabilidade de empresa privada que detém a concessão da via pública ou espaço público.

Encaminhar à EFLUL, em até 30 (trinta) dias da execução, as informações das novas instalações e intervenções realizadas nos circuitos sem medição da EFLUL e nos pontos de iluminação pública (REN888/2020 Art. 21-E §1º).

## 8.3 Medição e Proteção



A instalação de equipamentos de medição pela EFLUL para as instalações de iluminação pública deve ocorrer de forma obrigatória nos casos de fornecimento efetuado a partir de circuito exclusivo, desde que tal circuito possua consumo estimado superior ao custo de disponibilidade previsto no art. 98 da REN414/2020, e de forma facultativa para os demais casos (REN 888/2020 Art. 22).

Em todos os casos( com medição ou sem medição) onde seja necessário garantir a segurança de pessoas e animais (instalações de condutores e equipamentos que estejam ao alcance das pessoas, animais ou ao nível do solo, etc...), será obrigatória a instalação de dispositivo de proteção a corrente diferencial-residual (DR) conforme determinam a Norma Regulamentadora NR-10 e a Norma ABNT NBR 5410, no quadro geral de proteção, sendo que este deverá ser instalado, o mais próximo possível do ponto de conexão com a rede da Distribuidora.

A instalação da medição em circuito exclusivo deve ser realizada preferencialmente no padrão de entrada de responsabilidade do Município ou, em sua ausência, por meio de padrão instalado junto ao ponto de conexão ou adjacências mediante autorização da distribuidora (REN 888/2020 Art. 22 §1º).

As instalações de circuito exclusivo de Iluminação Pública devem possuir medição e proteção.

|                                    |  |   |                      |
|------------------------------------|--|---|----------------------|
| Elaborado por:<br>PPCT - FECOERUSC | Aprovado por:<br>Eng. João Belmiro Freitas | Data de início da vigência:<br>07/07/2021 | <b>Versão: 01/21</b> |
|------------------------------------|--|---|----------------------|

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | <b>Tipo:</b> Norma Técnica e Padronização   | Página 27 de 48   |
|  | <b>Área de Aplicação:</b> Distribuição de Energia Elétrica                                    | <b>FECO-D-24</b>  |
|  | <b>Título do Documento:</b> Fornecimento de Energia Elétrica para Iluminação Pública da EFLUL |  |

A medição e proteção, quando instalada no poste da rede de distribuição da EFLUL, deve seguir as orientações dispostas na norma FECO-D-04 – Fornecimento em tensão Secundária de distribuição.

A caixa de medição aplicada à iluminação pública deve obedecer ao padrão estabelecido pela EFLUL para o Fornecimento de Energia Elétrica em Baixa Tensão definido na FECO-D-04.

A medição e proteção, para atendimento de circuitos exclusivos da rede de Iluminação Pública, como em praças e avenidas com canteiro central, pode ser instalada em poste, muro ou mureta, devendo seguir os padrões técnicos estabelecidos na FECO-D-04.

A instalação da caixa de medição deve ser no sentido da via pública ou de outra forma que não dificulte a leitura da medição. Nos casos de praças, a localização da medição deve ser preferencialmente dentro da sua área de ocupação.

Quando, por motivos técnicos, a medição for instalada fora da área da praça e não for possível cruzar ramal aéreo para a praça, admite-se a travessia subterrânea de ruas com o circuito de Iluminação Pública, com este já medido, desde que sejam observadas as recomendações de segurança e critérios para rede subterrânea de acordo com as normas vigentes oficiais.

Nos casos onde a medição for instalada em muro ou mureta, a caixa de medição deve ser instalada em local que não esteja sujeita a abalroamento de veículos.

As redes exclusivas de Iluminação Pública novas, ampliadas ou reformadas devem ter proteção individual para cada circuito, independente da rede ser aérea ou subterrânea.

Os condutores, a proteção e a medição devem ser dimensionados de acordo com normas de construção de redes, e fornecimento de energia, vigentes na EFLUL.

No fornecimento de energia elétrica para instalações de iluminação pública, onde as luminárias são conectadas de forma individual à rede de distribuição secundária, a instalação da medição e proteção não é obrigatória. Neste caso o faturamento deve ser efetuado por tempo de consumo estimado homologados na Resolução da ANEEL 2.590/ 2019.



#### **8.4 Procedimentos para intervenção no Sistema de Iluminação Pública**

O Município ou a EFLUL deverão emitir um comunicado formal a outra parte em caso de intervenção no sistema elétrico que afete o fornecimento de energia para Iluminação Pública de forma que interrompa a iluminação do ambiente e possa causar transtornos aos usuários.

A comunicação formal para intervenção deverá conter os seguintes dados:

- a) Número e ano da solicitação;
- b) Tipo de intervenção;
- c) Data da intervenção;
- d) Período da intervenção (com data/hora início e data/hora fim);

|                                    |  |   |                      |
|------------------------------------|--|---|----------------------|
| Elaborado por:<br>PPCT - FECOERUSC | Aprovado por:<br>Eng. João Belmiro Freitas | Data de início da vigência:<br>07/07/2021 | <b>Versão: 01/21</b> |
|------------------------------------|--|---|----------------------|

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | <b>Tipo:</b> Norma Técnica e Padronização   | Página 28 de 48   |
|  | <b>Área de Aplicação:</b> Distribuição de Energia Elétrica                                    | <b>FECO-D-24</b>  |
|  | <b>Título do Documento:</b> Fornecimento de Energia Elétrica para Iluminação Pública da EFLUL |  |

- e) Motivo da intervenção;
- f) Nome, Telefone e E-mail do Responsável pela intervenção.

#### **8.4.1 Procedimentos para intervenção na rede de Iluminação Pública por parte do Município.**

##### **8.4.1.1 Procedimento para comunicação de desligamento programado normal na rede de Iluminação Pública.**

As comunicações de desligamento programado do Município deverão ser feitas por escrito e direcionado aos canais de atendimento da EFLUL descritos no item 7.1, via e-mail, com prazo de 5 (cinco) dias úteis de antecedência para os circuitos não exclusivos e 3 (três) dias para os casos de circuitos exclusivos de iluminação pública, em relação à data prevista para o desligamento, contendo os dados relacionados no item 8.4.

Os serviços de ampliação e alteração de carga no sistema de iluminação pública programados a serem executados pelo Município, cuja intervenção não necessite de desligamento na rede elétrica, deverão ser informados a EFLUL com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis com a informação detalhada de incremento/decremento do sistema de Iluminação Pública.

##### **8.4.1.2 Procedimento para comunicação de desligamento programado de urgência na rede de Iluminação Pública.**

Conforme definição no Módulo I do PRODIST, uma condição de urgência é uma situação operativa anormal, caracterizada pela elevação do nível de risco para pessoas, equipamentos e/ou instalações, e que exige tratamento o mais breve possível.



Em qualquer desligamento em que, por motivos justificáveis seja estritamente necessário a intervenção o mais breve possível, o desligamento será considerado de urgência e deverá ser enviada comunicação a Central de Atendimento da EFLUL disponíveis no item 7.1, via e-mail, contendo os dados do item 8.4, bem como justificativa plausível e comprovada da urgência.

##### **8.4.1.3 Procedimento para desligamento de emergência na rede de Iluminação Pública.**

Conforme definição no Módulo I do PRODIST, uma condição de emergência é uma situação operativa crítica que pode causar danos a pessoas, equipamentos e/ou instalações e que exige providências corretivas imediatas visando à eliminação do risco.

Quando não houver tempo para formalização da comunicação do desligamento, o comunicado formal deverá ser feito após o desligamento realizado pelo Município ou

|                                    |  |   |                      |
|------------------------------------|--|---|----------------------|
| Elaborado por:<br>PPCT - FECOERUSC | Aprovado por:<br>Eng. João Belmiro Freitas | Data de início da vigência:<br>07/07/2021 | <b>Versão: 01/21</b> |
|------------------------------------|--|---|----------------------|

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | <b>Tipo:</b> Norma Técnica e Padronização   | Página 29 de 48   |
|  | <b>Área de Aplicação:</b> Distribuição de Energia Elétrica                                    | <b>FECO-D-24</b>  |
|  | <b>Título do Documento:</b> Fornecimento de Energia Elétrica para Iluminação Pública da EFLUL |  |

empresa que tenha recebido a delegação para prestar tais serviços contendo os dados do item 8.4.

O Município ou empresa que tenha recebido a delegação para prestar tais serviços restabelecerá o ponto de iluminação pública caso não seja necessária intervenção na rede de distribuição.

Em caso de impossibilidade do restabelecimento, o Município ou empresa que tenha recebido a delegação para prestar tais serviços, comunicará a EFLUL sobre o material retirado num prazo máximo de 10 (dez) dias.

O Município ou empresa que tenha recebido a delegação para prestar tais serviços informará também, todas as ocorrências recebidas que tenham interferência na iluminação pública, tais como: postes abalroados, choque elétrico provocado pelo sistema de iluminação pública, desativação da chave de comando da iluminação pública, postes abalroados de propriedade do Município e de terceiros.

Em caso de curto circuito na iluminação pública que esteja comprometendo o fornecimento de energia a outras unidades consumidoras, a EFLUL vai realizar a interrupção do fornecimento e informará imediatamente ao Município para as devidas correções.

Em caso de abaloamento de poste exclusivo de iluminação pública, a substituição será de responsabilidade do Município, e quando for da rede de distribuição de energia da EFLUL, caberá à mesma a sua reposição.

O Município deverá solicitar a EFLUL a correção de defeitos na rede elétrica de distribuição que tenham provocado interrupção da iluminação pública. A referida correção deverá ser realizada por esta na rede de Distribuição, para restabelecimento do fornecimento de energia elétrica.

Para possibilitar melhor análise das ocorrências em resposta às reclamações de danos por parte dos consumidores, a EFLUL solicitará ao Município toda e qualquer informação referente a danos causados aos consumidores quando houver envolvimento da iluminação pública, devendo este informar num prazo máximo de 03 (três) dias úteis.



Nas manutenções corretivas emergenciais não poderão ser aumentadas as quantidades e/ou a potência das lâmpadas existentes.

#### **8.4.2 Procedimentos para intervenção na rede de Iluminação Pública por parte da EFLUL:**

##### **8.4.2.1 Procedimento para Desligamento Programado Normal**

As comunicações de desligamento programado da EFLUL que afetarem o funcionamento da iluminação pública em operação, deverão ser enviadas ao Município, no prazo estabelecido no Módulo 8 do PRODIST, conforme o caso, com antecedência em relação à data prevista para o desligamento, contendo os dados do item 8.4.

|                                    |  |   |                      |
|------------------------------------|--|---|----------------------|
| Elaborado por:<br>PPCT - FECOERUSC | Aprovado por:<br>Eng. João Belmiro Freitas | Data de início da vigência:<br>07/07/2021 | <b>Versão: 01/21</b> |
|------------------------------------|--|---|----------------------|

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | <b>Tipo:</b> Norma Técnica e Padronização   | Página 30 de 48   |
|  | <b>Área de Aplicação:</b> Distribuição de Energia Elétrica                                    | <b>FECO-D-24</b>  |
|  | <b>Título do Documento:</b> Fornecimento de Energia Elétrica para Iluminação Pública da EFLUL |  |

Os serviços de retirada e reposição dos equipamentos de iluminação pública, quando da manutenção e da execução de obra na rede elétrica, programadas pela EFLUL, serão de sua responsabilidade, cabendo a mesma o restabelecimento das condições anteriores a intervenção.

#### **8.4.2.2 Procedimento para Desligamento Programado de Urgência**

Em qualquer desligamento em que, por motivos justificáveis seja estritamente necessário a intervenção o mais breve possível, e que afete o funcionamento normal da iluminação pública, será considerado de urgência e deverá ser enviada comunicação ao Município pelos canais disponíveis no item 7.1, via e-mail, contendo os dados do item 8.4, bem como justificativa plausível e comprovação da urgência.

#### **8.4.2.3 Procedimento para Desligamento de Emergência**

Em caso de desligamento de emergência a comunicação deverá ser realizada ao Município antes do desligamento por qualquer meio possível, caso não haja tempo hábil, o comunicado deverá ser feito após o desligamento, contendo os dados do item 8.4 se o mesmo afetar o funcionamento normal do sistema de iluminação pública.

Quando houver necessidade de desligamento/manutenção emergencial de transformadores que atendam exclusivamente circuitos de iluminação pública, se o mesmo afetar o funcionamento normal da iluminação, o Município deverá ser comunicado em tempo real.

A EFLUL enviará ao Município e vice-versa, relação contendo dados (nome, telefone, cargo, órgão, horário de disponibilidade) das pessoas credenciadas responsáveis pela comunicação entre as partes, para acionamento em tempo integral por qualquer das partes, em casos de emergência.



### **8.5 Procedimento em Casos de Acidente**

A Resolução Normativa 414/2010 através do artigo 21 define que a elaboração de projeto, expansão, operação e manutenção das instalações de iluminação pública são de responsabilidade do Município, ou ainda de quem tenha recebido deste a delegação para prestar tais serviços.

Em razão do disposto no item acima, o Município torna-se inteiramente responsável por acidentes ou fatos ocorridos desde então que, devido à atuação de suas equipes contratadas causem danos, prejuízos pessoais ou materiais às instalações próprias e/ou de terceiros, resultante dos serviços realizados na iluminação pública.



O Município é responsável civil e criminalmente por quaisquer acidentes que ocorram quando da execução dos serviços na rede de iluminação pública.

|                                    |  |   |                      |
|------------------------------------|--|---|----------------------|
| Elaborado por:<br>PPCT - FECOERUSC | Aprovado por:<br>Eng. João Belmiro Freitas | Data de início da vigência:<br>07/07/2021 | <b>Versão: 01/21</b> |
|------------------------------------|--|---|----------------------|

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | <b>Tipo:</b> Norma Técnica e Padronização   | Página 31 de 48   |
|  | <b>Área de Aplicação:</b> Distribuição de Energia Elétrica                                    | <b>FECO-D-24</b>  |
|  | <b>Título do Documento:</b> Fornecimento de Energia Elétrica para Iluminação Pública da EFLUL |  |

O Município deverá comunicar imediatamente a EFLUL, formalizando posteriormente, qualquer ocorrência envolvendo acidentes com vítimas, danos na rede de distribuição de energia elétrica ou a bens de terceiros, provocados pela atuação das suas equipes contratadas.

|                                    |  |   |                      |
|------------------------------------|--|---|----------------------|
| Elaborado por:<br>PPCT - FECOERUSC | Aprovado por:<br>Eng. João Belmiro Freitas | Data de início da vigência:<br>07/07/2021 | <b>Versão: 01/21</b> |
|------------------------------------|--|---|----------------------|

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | <b>Tipo:</b> Norma Técnica e Padronização   | Página 32 de 48   |
|  | <b>Área de Aplicação:</b> Distribuição de Energia Elétrica                                    | <b>FECO-D-24</b>  |
|  | <b>Título do Documento:</b> Fornecimento de Energia Elétrica para Iluminação Pública da EFLUL |  |

## 9 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E CONSTRUTIVAS

Os materiais e equipamentos adotados no sistema de iluminação pública serão definidos pelo Município, respeitando as normas técnicas da ABNT e da EFLUL.

Os parâmetros para projeto devem seguir as orientações da norma ABNT NBR 5101.

### 9.1 Fontes Luminosas

A escolha e aquisição do material e equipamento utilizado nos serviços de iluminação pública fica à critério do Município.

A seleção de uma fonte luminosa eficiente e adequada é um dos principais passos na elaboração dos projetos de iluminação pública.

Os tipos de lâmpadas padronizadas para uso em Iluminação Pública serão de vapor de sódio, vapor de mercúrio, vapor metálico e LED.

### 9.2 Reatores

Devem ser escolhidos reatores que atendam as especificações das normas brasileiras que padronizam os requisitos dos reatores em lâmpadas de descarga, que são a NBR 13593 - Reator e ignitor para lâmpada a vapor de sódio a alta pressão – Especificação e ensaios, NBR 5125 – Reator para lâmpada a vapor de mercúrio a alta pressão e a NBR14305 - Reator e ignitor para lâmpada a vapor metálico (halogenetos) - Requisitos e ensaios.

Os reatores para Iluminação Pública devem ter potência nominal e perdas conforme descrito na tabela 1.



| Tipo de Lâmpada<br>220V -60 Hz | Potência do Reator<br>(W) | Perdas Máximas<br>(W) | Fator de Potência |
|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|
| VS                             | 70                        | 14                    | 0,92              |
|                                | 100                       | 17                    |                   |
|                                | 150                       | 22                    |                   |
|                                | 250                       | 30                    |                   |
|                                | 400                       | 38                    |                   |
| VM                             | 80                        | 11                    |                   |
|                                | 125                       | 14                    |                   |
|                                | 250                       | 20                    |                   |
|                                | 400                       | 26                    |                   |
| VMT                            | 35                        | 10                    |                   |
|                                | 70                        | 14                    |                   |
|                                | 150                       | 25                    |                   |

Tabela 1 – Características dos reatores para iluminação pública

A soma da potência das lâmpadas e das perdas nos reatores com ignitores integrados estão mostradas na tabela 2.

|                                    |  |   |                      |
|------------------------------------|--|---|----------------------|
| Elaborado por:<br>PPCT - FECOERUSC | Aprovado por:<br>Eng. João Belmiro Freitas | Data de início da vigência:<br>07/07/2021 | <b>Versão: 01/21</b> |
|------------------------------------|--|---|----------------------|



|  |   |   |
|--|---|---|
|  | <b>Tipo:</b> Norma Técnica e Padronização   | Página 33 de 48   |
|  | <b>Área de Aplicação:</b> Distribuição de Energia Elétrica                                    | <b>FECO-D-24</b>  |
|  | <b>Título do Documento:</b> Fornecimento de Energia Elétrica para Iluminação Pública da EFLUL |  |

| Potência das Lâmpadas | Vapor Sódio              |                           | Vapor de Mercúrio        |                           | Vapor Metálico           |                           |
|-----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
|                       | Perdas máximas no reator | Conjunto Lâmpada e reator | Perdas máximas no reator | Conjunto Lâmpada e reator | Perdas máximas no reator | Conjunto Lâmpada e reator |
| (W)                   | (W)                      | (W)                       | (W)                      | (W)                       | (W)                      | (W)                       |
| 35                    | -                        | -                         | -                        | -                         | 10                       | 45                        |
| 50                    | 12                       | 62                        | -                        | -                         | -                        | -                         |
| 70                    | 14                       | 84                        | -                        | -                         | 15                       | 85                        |
| 80                    | -                        | -                         | 9,6                      | 89,6                      | -                        | -                         |
| 100                   | 17                       | 117                       | -                        | -                         | 18                       | 118                       |
| 125                   | -                        | -                         | 13,75                    | 138,75                    | -                        | -                         |
| 150                   | 22                       | 172                       | -                        | -                         | 23                       | 173                       |
| 250                   | 30                       | 280                       | 25                       | 275                       | 23                       | 273                       |
| 350                   | -                        | -                         | -                        | -                         | -                        | -                         |
| 400                   | 38                       | 438                       | 36                       | 436                       | 40                       | 440                       |
| 600                   | 55                       | 655                       | -                        | -                         | -                        | -                         |
| 700                   | -                        | -                         | 49                       | 749                       | -                        | -                         |
| 1000                  | 90                       | 1090                      | 70                       | 1070                      | 50                       | 1050                      |
| 1500                  | -                        | -                         | -                        | -                         | -                        | -                         |
| 2000                  | -                        | -                         | 100                      | -                         | 80                       | 2080                      |

Tabela 2 – Potência total lâmpadas e reatores para iluminação pública



Os reatores para lâmpadas de vapor de sódio e vapor metálico não podem exceder os limites de corrente estabelecidos na Tabela 3, com a tensão de alimentação em 106% do valor nominal.

| Potência nominal da lâmpada (W) | Tensão de arco (V) | Corrente máxima de curto-circuito (A) |
|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 50                              | 85                 | 1,52                                  |
| 70                              | 90                 | 1,96                                  |
| 10                              | 100                | 2,4                                   |
| 150                             | 100                | 3,0                                   |
| 250                             | 100                | 5,2                                   |
| 400                             | 100                | 7,5                                   |
| 1000                            | 100                | 21,6                                  |

Tabela 3 – Corrente máxima dos reatores vapor de sódio e vapor metálico  
Os valores de tensão de arco das lâmpadas são orientativos. Ver Tabela 3 da NBR 14305 e Tabela 3 da NBR 13593.

Somente devem ser utilizados reatores e lâmpadas de alto fator de potência maior que 0,92.

|                                    |  |   |                      |
|------------------------------------|--|---|----------------------|
| Elaborado por:<br>PPCT - FECOERUSC | Aprovado por:<br>Eng. João Belmiro Freitas | Data de início da vigência:<br>07/07/2021 | <b>Versão: 01/21</b> |
|------------------------------------|--|---|----------------------|

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | <b>Tipo:</b> Norma Técnica e Padronização   | Página 34 de 48   |
|  | <b>Área de Aplicação:</b> Distribuição de Energia Elétrica                                    | <b>FECO-D-24</b>  |
|  | <b>Título do Documento:</b> Fornecimento de Energia Elétrica para Iluminação Pública da EFLUL |  |

### 9.3 Luminárias

A fotometria das luminárias para iluminação pública é tratada na NBR 5101 e as luminárias recomendadas para aplicação na iluminação pública são definidas pela NBR 15129.

A escolha e aquisição da luminária utilizada nos serviços de iluminação pública fica à critério do Município.

Objetivando aumentar a eficiência luminosa da luminária, deve ser evitado a instalação acima da copa das árvores e, caso necessário, efetuar a poda dos galhos de maneira que desobstrua o fluxo luminoso.

Pode-se optar por luminárias que possuem relés fotoelétricos e reatores incorporados, desde que atendam os níveis de estanqueidade para evitar problemas com chuvas e tempestades.

### 9.4 Braços para Iluminação Pública

A escolha da marca e modelo dos braços destinados aos serviços de iluminação pública fica à critério do Município.

O espaço destinado a fixação do braço da luminária nos postes da rede de distribuição deve seguir as distâncias estabelecidas nos Anexos A, B e C de acordo com o tipo de rede de distribuição e estruturas de rede.

O circuito que alimenta a luminária deve estar a uma distância mínima de 150mm dos circuitos de comunicação, tanto na faixa destinada ao compartilhamento (uso mútuo) quanto para o cabo óptico exclusivo da EFLUL.

Os braços para iluminação pública devem ser de aço galvanizado à fogo e devido a sua exposição ao ambiente externo devem ser fabricados com materiais que apresentem proteção contra corrosão.

No que concerne a sustentação mínima, os braços para iluminação pública devem apresentar resistência mecânica suficiente para suportar o peso das luminárias e também os esforços provocados pela ação de ventos, chuvas e/ou intempéries na estrutura.



O ângulo de saída interfere diretamente na poluição luminosa e ofuscamento, com isto, deve se atentar a angulação final do braço de iluminação pública para um correto aproveitamento da fotometria da luminária.

### 9.5 Circuitos de Comando

A escolha e aquisição do relé fotoelétrico utilizado nos serviços de iluminação pública fica à critério do Município.

Os relés fotoelétricos padronizados são do tipo eletrônico e devem possuir sistema de acionamento que mantém a lâmpada apagada em caso de falha.

|                                    |  |   |                      |
|------------------------------------|--|---|----------------------|
| Elaborado por:<br>PPCT - FECOERUSC | Aprovado por:<br>Eng. João Belmiro Freitas | Data de início da vigência:<br>07/07/2021 | <b>Versão: 01/21</b> |
|------------------------------------|--|---|----------------------|

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | <b>Tipo:</b> Norma Técnica e Padronização   | Página 35 de 48   |
|  | <b>Área de Aplicação:</b> Distribuição de Energia Elétrica                                    | <b>FECO-D-24</b>  |
|  | <b>Título do Documento:</b> Fornecimento de Energia Elétrica para Iluminação Pública da EFLUL |  |

A norma brasileira que especifica os requisitos de construção, desempenho e os procedimentos de ensaios aplicáveis ao relé fotoelétrico intercambiável, é a ABNT NBR 5123.

Quando utilizado reles e reatores instalados junto ao poste da rede de distribuição, a instalação deve seguir o padrão estabelecido no Anexo E, devendo ocupar a mesma faixa destinada à instalação do braço da luminária.

Os tipos de comandos que devem ser utilizados dependem das circunstâncias do local e da característica do projeto:

- a) Comando Individual (CI) – deve ser utilizado sempre que a Iluminação Pública esteja instalada nos postes da rede de distribuição;
- b) Comando em Grupo (CG) – deve ser utilizado em redes exclusivas para Iluminação Pública em avenidas, praça e iluminação especial, logradouros e vias interurbanas e urbanas. Em sistemas compartilhados com a rede de distribuição não será permitido o uso de comando em grupo.

## 9.6 Conexão da Rede de Iluminação Pública

A conexão da rede de distribuição de baixa tensão da EFLUL com a rede exclusiva de Iluminação Pública, que possui ponto conexão através de padrão de medição de energia elétrica, deve ser realizada pela EFLUL.

A conexão deve ser feita com conector tipo cunha para o neutro ou cabos do tipo nu e conector perfurante (piercing) para as fases da rede multiplexada conforme Anexo D.

No caso de ligações de luminárias instaladas na rede de distribuição da EFLUL, o Município deverá realizar a conexão utilizando conectores adequados e seguindo os procedimentos cabíveis.



Os conectores devem ser adequados e específicos para condutores de cobre ou de alumínio de acordo com a área de aplicação.

Os condutores para ligação das luminárias diretamente na rede de distribuição devem possuir a seção mínima de 2,5mm<sup>2</sup> e possuir classe de isolamento mínima de 750V, sendo nas cores preto ou vermelho para fase, e azul claro para neutro.

## 9.7 Balanceamento de Fases

Para permitir um melhor equilíbrio das fases dos circuitos trifásicos, deve ser verificado e aplicado o balanceamento de fases, mantendo o equilíbrio do carregamento das redes de distribuição. Com isto, as luminárias devem ser ligadas à rede fazendo-se a alternância de poste a poste para cada fase, respeitando-se a queda de tensão máxima admissível definida na FECO-D-02 - Critérios Básicos para Elaboração de Projetos de Rede de Distribuição de Energia Elétrica Aérea.

|                                    |  |   |                      |
|------------------------------------|--|---|----------------------|
| Elaborado por:<br>PPCT - FECOERUSC | Aprovado por:<br>Eng. João Belmiro Freitas | Data de início da vigência:<br>07/07/2021 | <b>Versão: 01/21</b> |
|------------------------------------|--|---|----------------------|

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | <b>Tipo:</b> Norma Técnica e Padronização   | Página 36 de 48   |
|  | <b>Área de Aplicação:</b> Distribuição de Energia Elétrica                                    | <b>FECO-D-24</b>  |
|  | <b>Título do Documento:</b> Fornecimento de Energia Elétrica para Iluminação Pública da EFLUL |  |

## 9.8 Cadastro dos Pontos de Iluminação Pública

De acordo com o Módulo 10 do PRODIST da ANEEL, a distribuidora irá manter as informações dos pontos de iluminação pública informados pelo Município, de acordo com o procedimento de comunicação de cadastro, ou através dos projetos apresentados e/ou através de vistorias realizadas pela própria distribuidora, em seu sistema de informação geográfica, de modo a compor a Base de Dados Geográfica da Distribuidora – BDGD e o Sistema de Informação Geográfica Regulatório – SIG-R; Caso o Município venha a solicitar as informações contidas neste sistema de informação geográfica relacionadas aos pontos de iluminação pública, a distribuidora poderá disponibilizá-los em até 30 (trinta) dias da solicitação.

O Município deverá encaminhar à EFLUL até o último dia útil de cada mês, as informações das novas instalações e intervenções realizadas nos circuitos sem medição da EFLUL e nos pontos de Iluminação Pública, com vistas a permitir a atualização da potência e das quantidades no sistema de informação geográfica da EFLUL (REN888/2020 Art. 21-E §1º).

As comunicações do Município realizadas, até o décimo quinto dia do mês devem ser atualizadas pela EFLUL em seu sistema de informação geográfica, até o término do mês vigente, devendo ser consideradas no faturamento a ser realizado no mês civil subsequente, observados os Arts. 24 e 24-A (REN888/2020 Art.21-E §2º).

Faculta-se à EFLUL a realização de visita técnica para verificação das instalações e intervenções realizadas pelo Município (REN888/2020 Art. 21-E §3º).



Com vistas a atualização dos pontos de iluminação pública, faculta-se à EFLUL a realização de levantamentos periódicos em campo, devendo tal ação ser agendada com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência com o Município, de modo a possibilitar o seu acompanhamento (REN888/2020 Art. 21-E §5º).

Caso o Município não compareça na data previamente agendada, faculta-se à EFLUL seguir cronograma próprio, devendo enviar, em até 30 (trinta) dias, o relatório do levantamento realizado (REN888/2020 Art. 21-E §6º).

Para envio das informações de atualização de cadastro, o Município deverá utilizar o canal de relacionamento da distribuidora informado no item 7.1 desta norma. Este envio deverá contemplar as informações mínimas listadas a seguir:

- a) Coordenada geográfica no sistema UTM Sirgas 2000 – Zona 22 Sul, do ponto de instalação e/ou substituição da luminária/ lâmpada;
- b) Quantidade de lâmpadas no ponto;
- c) Potência em kW e tipo da lâmpada instalada;
- d) Potência em kW do reator;
- e) Tipo de comando (individual ou em grupos de circuitos);
- f) Data da instalação

|                                    |  |   |                      |
|------------------------------------|--|---|----------------------|
| Elaborado por:<br>PPCT - FECOERUSC | Aprovado por:<br>Eng. João Belmiro Freitas | Data de início da vigência:<br>07/07/2021 | <b>Versão: 01/21</b> |
|------------------------------------|--|---|----------------------|

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | <b>Tipo:</b> Norma Técnica e Padronização   | Página 37 de 48   |
|  | <b>Área de Aplicação:</b> Distribuição de Energia Elétrica                                    | <b>FECO-D-24</b>  |
|  | <b>Título do Documento:</b> Fornecimento de Energia Elétrica para Iluminação Pública da EFLUL |  |

## 9.9 Integração dos Sistemas de Gestão de Iluminação Pública

O Município deverá dispor suas informações para atualização do cadastro da EFLUL em arquivo digital, no formato de tabela, com as informações necessárias para a devida atualização cadastral.

## 9.10 Inspeção

As instalações de Iluminação Pública devem ser inspecionadas para atestar sua adequação ao projeto aprovado. Somente devem ser ligadas as instalações de iluminação pública que possuam compatibilidade com o projeto.

Todas as conexões dos condutores da luminária, relés e reatores devem ser perfeitamente isoladas.

Devem ser verificados os seguintes itens:

- a) Altura mínima dos condutores ao solo;
- b) Distância entre a rede da EFLUL e a rede de iluminação pública;
- c) Instalação da medição, quando aplicável;
- d) Instalação do aterramento, quando aplicável;
- e) Corrente do disjuntor, quando aplicável;
- f) Seção dos condutores;
- g) Verificação da potência das lâmpadas instaladas de acordo com os dados informados na Solicitação de Viabilidade Técnica;
- h) Instalação do braço e da luminária na faixa adequada de ocupação de acordo com as definições contidas nesta norma técnica.

Caso seja encontrado alguma deficiência técnica ou de segurança que ofereçam risco de danos a pessoas, bens ou ao funcionamento do sistema elétrico da EFLUL ou de iluminação pública, estes devem ser registrados, exigindo-se as correções necessárias.



Caso seja encontrado alguma lâmpada acesa, pertencente ao sistema de iluminação pública, no período diurno, a EFLUL procederá com a notificação da falha ao Município, exigindo-se as correções necessárias.

A EFLUL poderá adotar o tempo de 24h para estimar o consumo dos pontos de iluminação pública acesos ininterruptamente por falhas, podendo tal procedimento ser adotado da data da comunicação da falha ao Município e mantido até a notificação da regularização. (REN888/2020 Art. 24-A §4º).

## 9.11 Medição e faturamento

Para fins de apuração do consumo de energia elétrica, emissão de fatura, cobrança, pagamento, apuração dos indicadores de continuidade e demais direitos e obrigações,

|                                    |  |   |                      |
|------------------------------------|--|---|----------------------|
| Elaborado por:<br>PPCT - FECOERUSC | Aprovado por:<br>Eng. João Belmiro Freitas | Data de início da vigência:<br>07/07/2021 | <b>Versão: 01/21</b> |
|------------------------------------|--|---|----------------------|

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | <b>Tipo:</b> Norma Técnica e Padronização   | Página 38 de 48   |
|  | <b>Área de Aplicação:</b> Distribuição de Energia Elétrica                                    | <b>FECO-D-24</b>  |
|  | <b>Título do Documento:</b> Fornecimento de Energia Elétrica para Iluminação Pública da EFLUL |  |

os pontos de iluminação pública sem medição da Distribuidora devem ser agregados e considerados como uma única unidade consumidora.

A critério do Município, poderá ser estabelecida uma unidade consumidora específica para os pontos de iluminação pública que fizerem parte deste grupo.

O consumo mensal da energia elétrica destinada à iluminação pública será apurado considerando as seguintes disposições:

- Com medição da Distribuidora: Nas mesmas condições das demais unidades consumidoras dos Grupos A e B com medição;
- Sem medição: O consumo mensal por ponto de iluminação para as situações onde não há medição será estimado considerando a seguinte expressão:

$$\text{Consumo Mensal (kWh)} = \left( \text{Carga} \times \left( n \times \text{Tempo} - \frac{DIC}{2} \right) \right) / 1000$$

Onde,

**Carga:** potência nominal total do ponto de iluminação em Watts, incluídos os equipamentos auxiliares, conforme art. 25 da REN888/2020, devendo ser proporcionalizada em caso de alteração durante o ciclo.

**Tempo:** tempo considerado para o faturamento diário da iluminação pública, podendo assumir os seguintes valores:



24h – para os logradouros que necessitem de iluminação permanente; ou

Tempo médio anual por município homologado pela REH nº 2.590/2019.

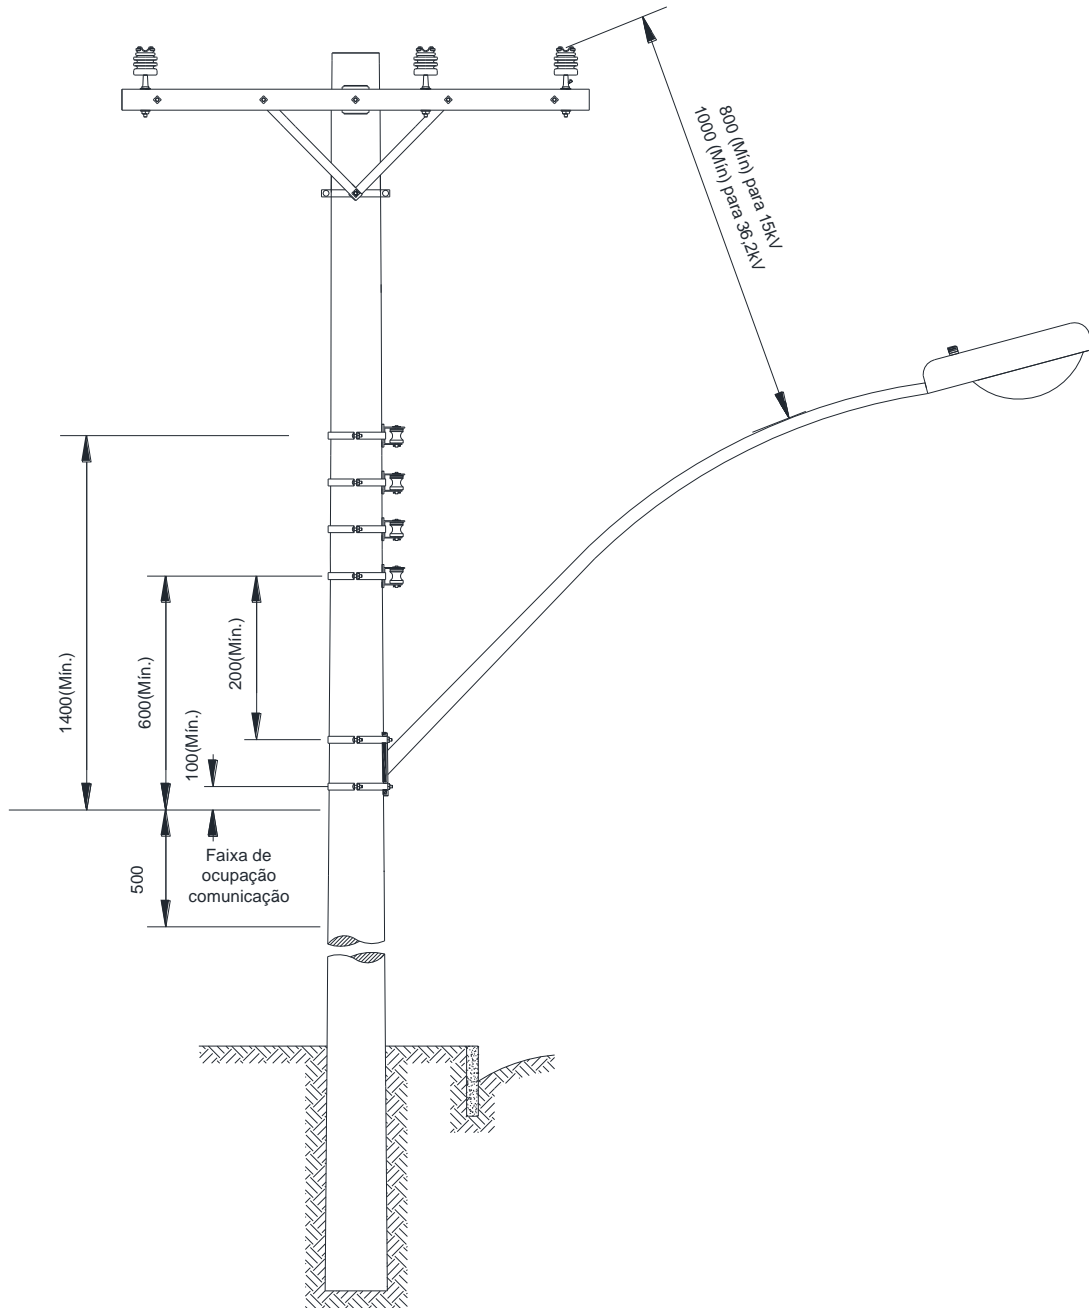
**DIC:** Duração de Interrupção Individual da unidade consumidora que agrega os pontos de iluminação pública no último mês disponível, conforme cronograma de apuração da distribuidora, em horas, conforme Módulo 8 do PRODIST;

**n:** Número de dias do mês ou o número de dias decorridos desde a instalação ou alteração do ponto de iluminação.



|                                    |  |   |                      |
|------------------------------------|--|---|----------------------|
| Elaborado por:<br>PPCT - FECOERUSC | Aprovado por:<br>Eng. João Belmiro Freitas | Data de início da vigência:<br>07/07/2021 | <b>Versão: 01/21</b> |
|------------------------------------|--|---|----------------------|

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | <b>Tipo:</b> Norma Técnica e Padronização   | Página 39 de 48   |
|  | <b>Área de Aplicação:</b> Distribuição de Energia Elétrica                                    | <b>FECO-D-24</b>  |
|  | <b>Título do Documento:</b> Fornecimento de Energia Elétrica para Iluminação Pública da EFLUL |  |

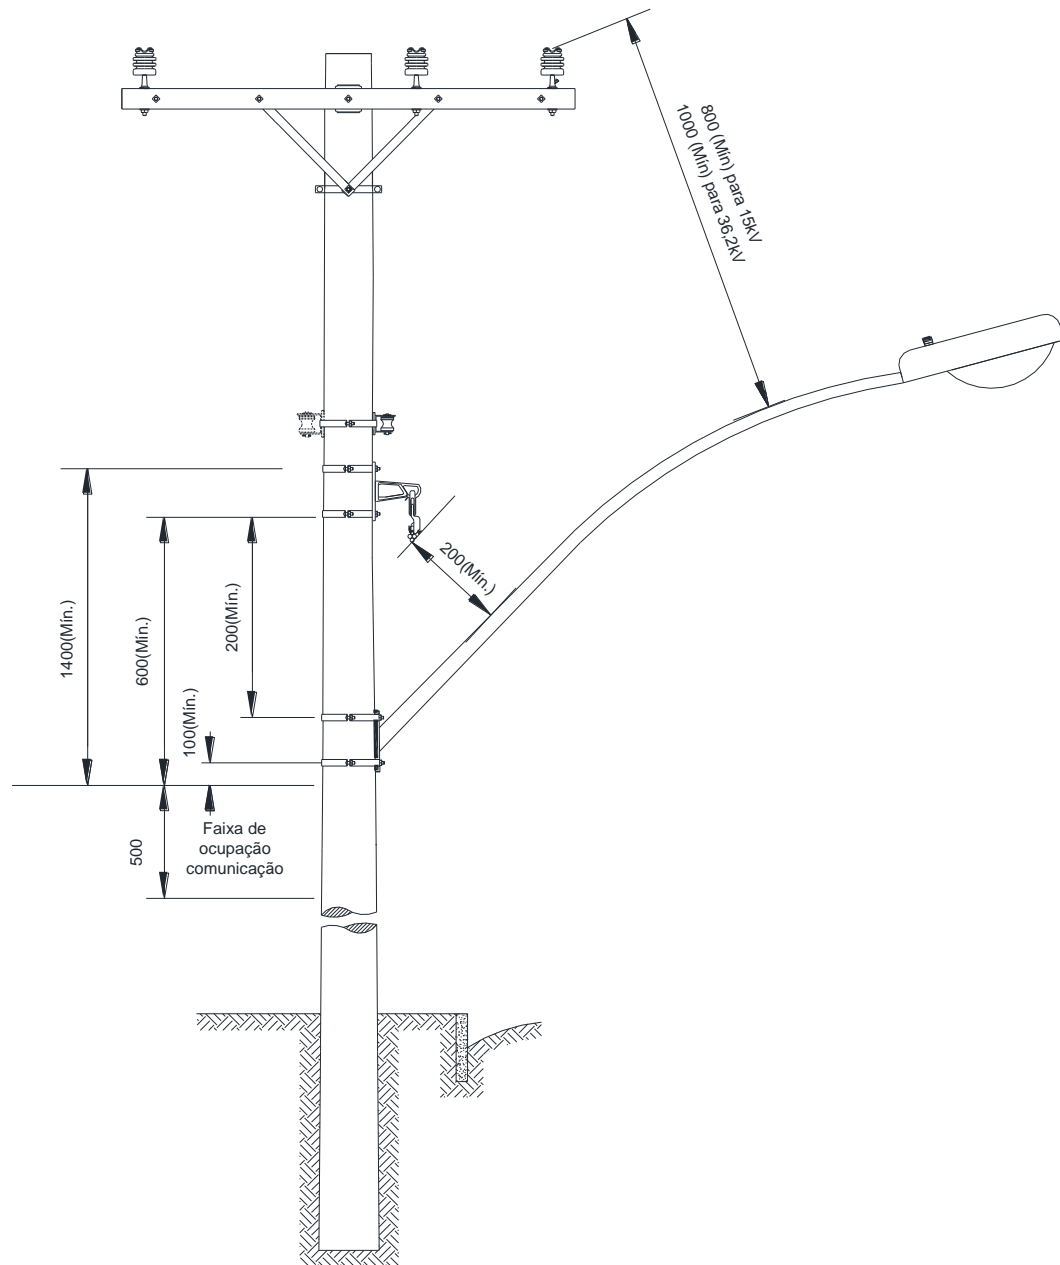
## Anexo A – Distâncias mínimas para instalação de luminárias na rede nua



|                                    |  |   |                      |
|------------------------------------|--|---|----------------------|
| Elaborado por:<br>PPCT - FECOERUSC | Aprovado por:<br>Eng. João Belmiro Freitas | Data de início da vigência:<br>07/07/2021 | <b>Versão: 01/21</b> |
|------------------------------------|--|---|----------------------|

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | <b>Tipo:</b> Norma Técnica e Padronização   | Página 40 de 48   |
|  | <b>Área de Aplicação:</b> Distribuição de Energia Elétrica                                    | <b>FECO-D-24</b>  |
|  | <b>Título do Documento:</b> Fornecimento de Energia Elétrica para Iluminação Pública da EFLUL |  |

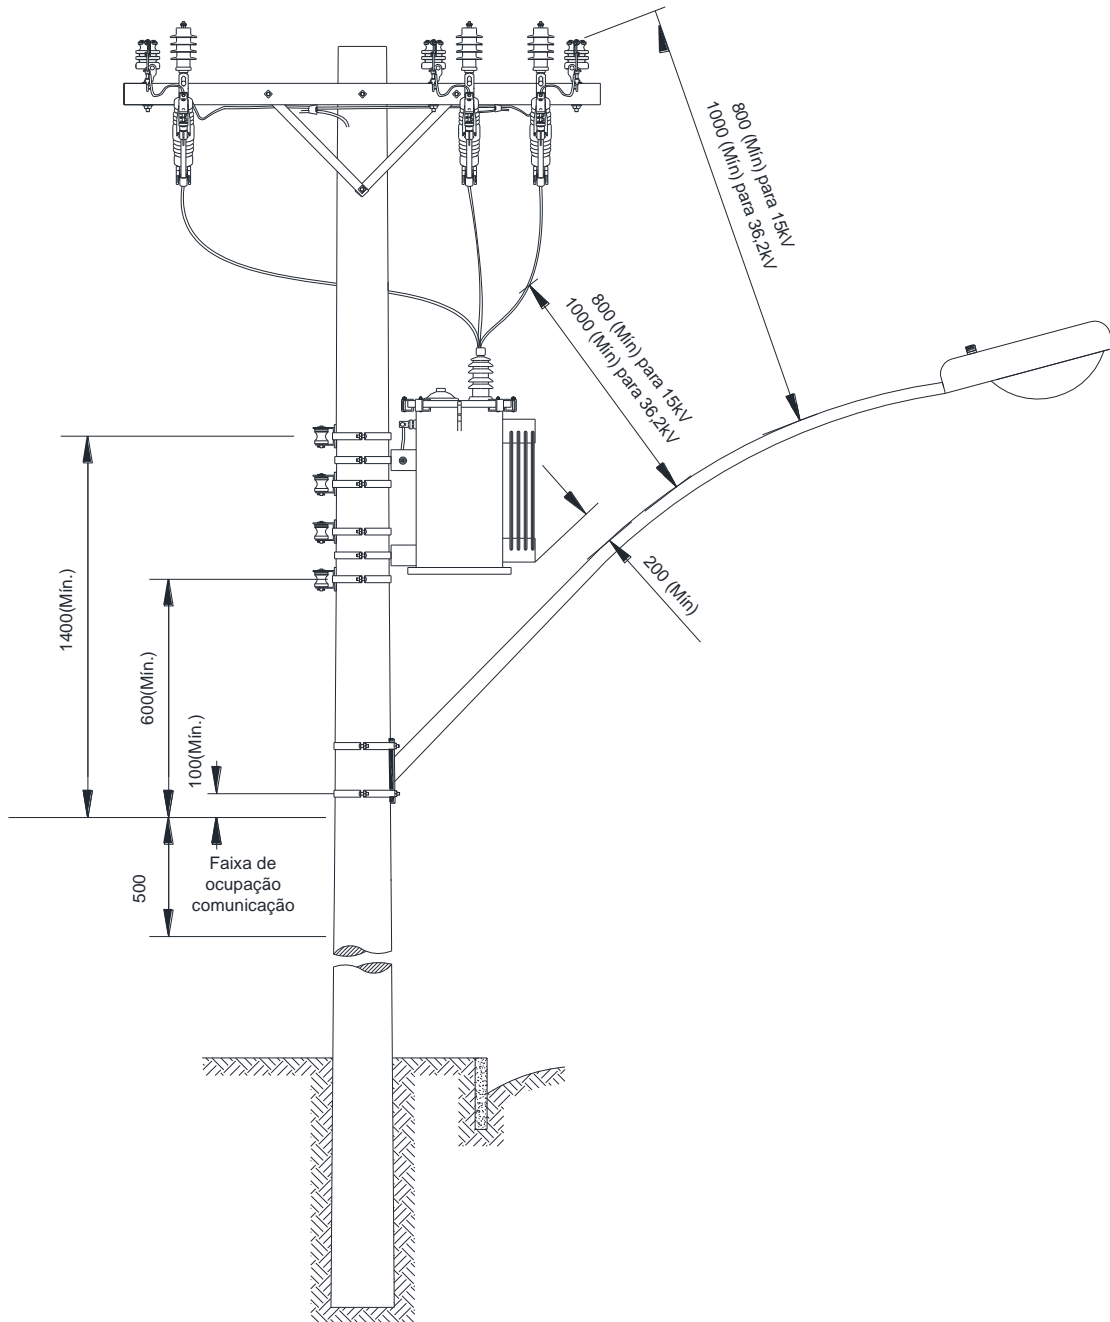
## Anexo B – Distâncias mínimas para instalação de luminárias na rede multiplexada





|                                    |  |   |                      |
|------------------------------------|--|---|----------------------|
| Elaborado por:<br>PPCT - FECOERUSC | Aprovado por:<br>Eng. João Belmiro Freitas | Data de início da vigência:<br>07/07/2021 | <b>Versão: 01/21</b> |
|------------------------------------|--|---|----------------------|

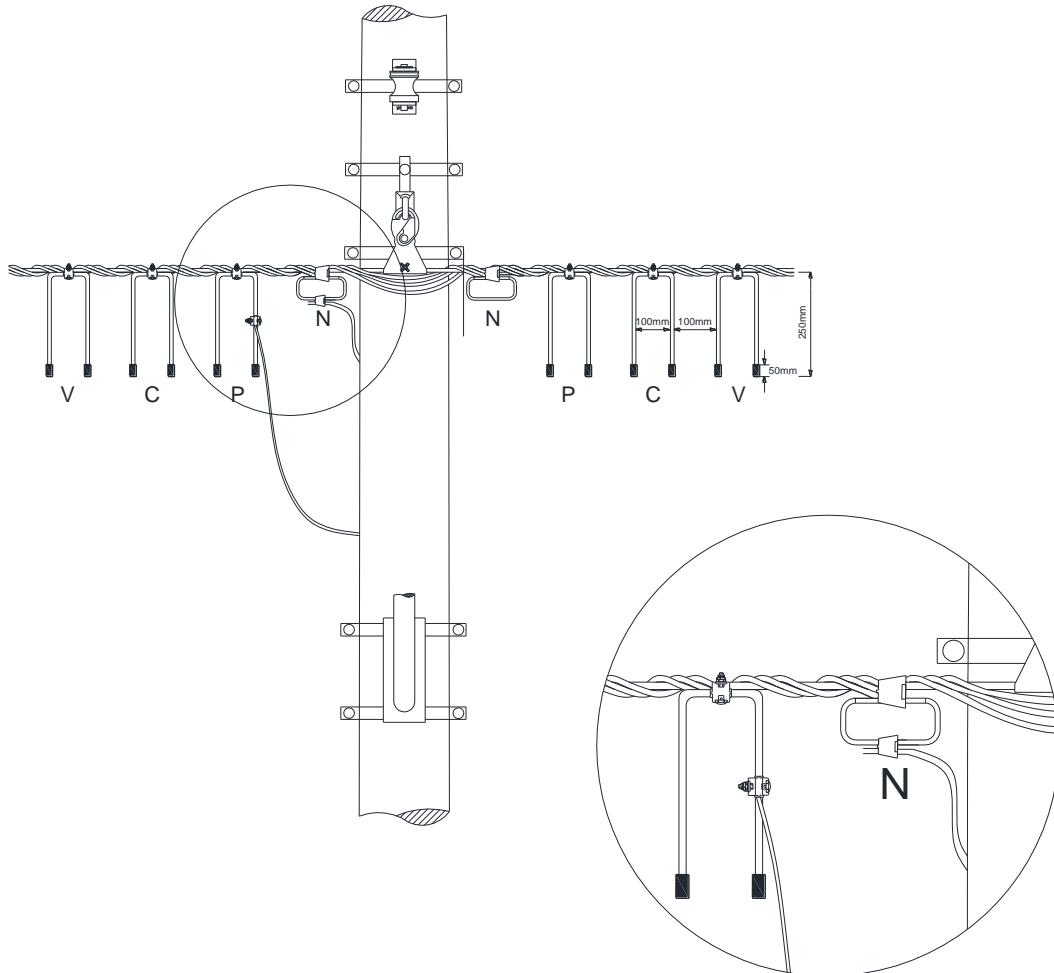


### Anexo C – Distâncias mínimas para instalação de luminárias em estruturas com transformador





|  |   |   |
|--|---|---|
|  | <b>Tipo:</b> Norma Técnica e Padronização   | Página 42 de 48   |
|  | <b>Área de Aplicação:</b> Distribuição de Energia Elétrica                                    | <b>FECO-D-24</b>  |
|  | <b>Título do Documento:</b> Fornecimento de Energia Elétrica para Iluminação Pública da EFLUL |  |

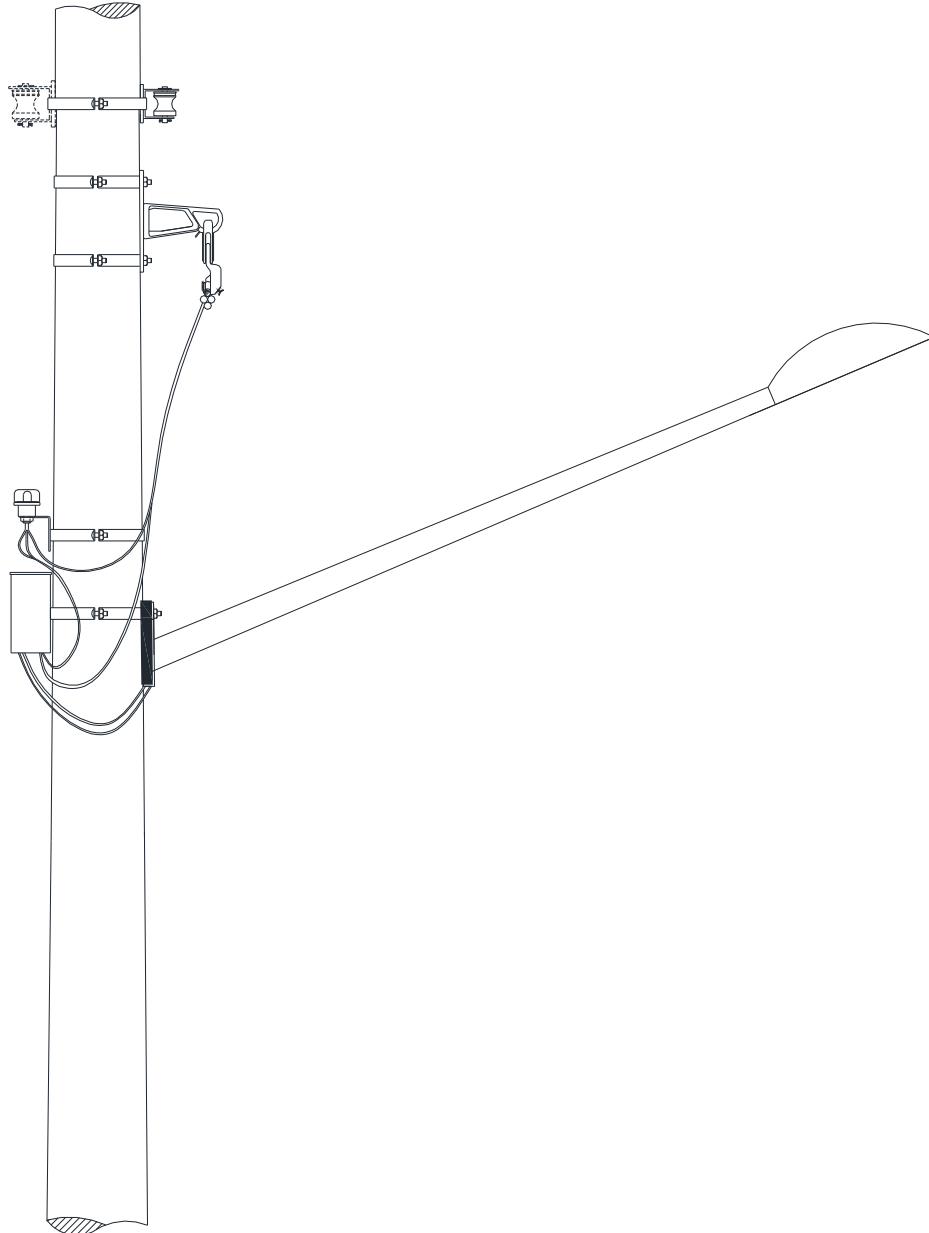
## Anexo D – Detalhe para conexão da rede de iluminação ou luminária na rede de distribuição



|                                    |  |   |                      |
|------------------------------------|--|---|----------------------|
| Elaborado por:<br>PPCT - FECOERUSC | Aprovado por:<br>Eng. João Belmiro Freitas | Data de início da vigência:<br>07/07/2021 | <b>Versão: 01/21</b> |
|------------------------------------|--|---|----------------------|



|  |   |   |
|--|---|---|
|  | <b>Tipo:</b> Norma Técnica e Padronização   | Página 43 de 48   |
|  | <b>Área de Aplicação:</b> Distribuição de Energia Elétrica                                    | <b>FECO-D-24</b>  |
|  | <b>Título do Documento:</b> Fornecimento de Energia Elétrica para Iluminação Pública da EFLUL |  |

## Anexo E – Instalação de relé fotoelétrico e reator no poste da rede de distribuição



DETALHE DE MONTAGEM DO RELÉ AO POSTE

|                                    |  |   |                      |
|------------------------------------|--|---|----------------------|
| Elaborado por:<br>PPCT - FECOERUSC | Aprovado por:<br>Eng. João Belmiro Freitas | Data de início da vigência:<br>07/07/2021 | <b>Versão: 01/21</b> |
|------------------------------------|--|---|----------------------|



|  |   |   |
|--|---|---|
|  | <b>Tipo:</b> Norma Técnica e Padronização   | Página 44 de 48   |
|  | <b>Área de Aplicação:</b> Distribuição de Energia Elétrica                                    | <b>FECO-D-24</b>  |
|  | <b>Título do Documento:</b> Fornecimento de Energia Elétrica para Iluminação Pública da EFLUL |  |

## Entidades participantes na elaboração da Versão 01/2021 desta norma técnica do programa de padronização do sistema FECOERUSC

Coordenação técnica dos trabalhos pela FECOERUSC: Eng. João Belmiro Freitas



|  |   |
|--|---|
| <p>FECOERUSC - FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE ENERGIA DE SANTA CATARINA<br/>         Presidente: Walmir João Rampinelli<br/>         Gerente Administrativo: Adermo Francisco Crispim<br/>         Coordenador Programa Padronização: Eng. João Belmiro Freitas<br/>         Assistente Técnico: Evandro Reis</p>                                     |   |
| <p>CODESAM – COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SANTA MARIA<br/>         Rua Frei Ernesto, 131 Sala 02 - Benedito Novo SC<br/>         CEP: 89125-000<br/>         Fone: (47) 3385-3101<br/>         E-mail: <a href="mailto:ouvidoria@grupoceesam.com.br">ouvidoria@grupoceesam.com.br</a><br/>         Presidente: Lorivald Beyer</p> | <p>Departamento Técnico:<br/>         Eng. Deonísio L. Lobo<br/>         Eng. Jocemar Eugênio Filippe</p> |
| <p>CEGERO – COOPERATIVA DE ELETRICIDADE SÃO LUDGERO<br/>         Rua Dona Gertrudes, 1775 - São Ludgero SC<br/>         CEP: 88730-000<br/>         Fone: (48) 3657-1110<br/>         E-mail: <a href="mailto:cegero@cegero.coop.br">cegero@cegero.coop.br</a><br/>         Presidente: Francisco Niehues Neto</p>                                   | <p>Departamento Técnico:<br/>         Eng. Adriano Virgílio Mauricio</p>                                  |
| <p>CEJAMA – COOPERATIVA DE ELETRICIDADE JACINTO MACHADO<br/>         Av. Padre Herval Fontanella, 1380 – Jacinto Machado SC<br/>         CEP:88950-000<br/>         Fone: (48) 3535-1199<br/>         E-mail:<a href="mailto:cejama@cejama.com.br">cejama@cejama.com.br</a><br/>         Presidente: Angelo Valdati Neto</p>                         | <p>Departamento Técnico:<br/>         Eng. Tharles B. Machado</p>   |
| <p>CEPRAG – COOPERATIVA DE ELETRICIDADE PRAIA GRANDE<br/>         Rua Dona Maria José, 318 – Praia Grande SC<br/>         CEP: 88900-000<br/>         Fone: (48) 3532-6400<br/>         E-mail: <a href="mailto:ceprag@ceprag.com.br">ceprag@ceprag.com.br</a><br/>         Presidente: Patrique Alencar Homem</p>                                   | <p>Departamento Técnico:<br/>         Eng. Tiago Lodetti<br/>         Eng. Leonardo Helinski de Jesus</p> |

|                                    |  |   |                      |
|------------------------------------|--|---|----------------------|
| Elaborado por:<br>PPCT - FECOERUSC | Aprovado por:<br>Eng. João Belmiro Freitas | Data de início da vigência:<br>07/07/2021 | <b>Versão: 01/21</b> |
|------------------------------------|--|---|----------------------|

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | <b>Tipo:</b> Norma Técnica e Padronização   | Página 45 de 48   |
|  | <b>Área de Aplicação:</b> Distribuição de Energia Elétrica                                    | <b>FECO-D-24</b>  |
|  | <b>Título do Documento:</b> Fornecimento de Energia Elétrica para Iluminação Pública da EFLUL |  |



|  |   |
|--|---|
| <p>CERAÇÁ - COOPERATIVA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA VALE DO ARAÇÁ<br/> Rua Miguel Couto, 254 - Saudades SC<br/> CEP: 89868-000<br/> Fone: (49) 3334-3300<br/> E-mail: <a href="mailto:ceraca@ceraca.com.br">ceraca@ceraca.com.br</a><br/> Presidente: José Samuel Thiesen</p>   | <p>Departamento Técnico:<br/> Eng. Claudir André Neuhauss</p>                         |
| <p>CERAL ANITAPOLIS- COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ANITÁPOLIS<br/> Rua Paulico Coelho, 11 – Anitápolis SC<br/> CEP: 88475-000<br/> Fone: (48) 3256-0153<br/> E-mail: <a href="mailto:coopceral@yahoo.com.br">coopceral@yahoo.com.br</a><br/> Presidente: Saulo Weiss</p>                      | <p>Departamento Técnico:<br/> Eng. Ralf Ballmann</p>                                  |
| <p>CERBRANORTE – COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO BRAÇO DO NORTE<br/> Rua Jorge Lacerda, 1761 - Braço do Norte SC<br/> CEP: 88750-000<br/> Fone: (48) 3658- 2499<br/> E-mail: <a href="mailto:cerbranorte@cerbranorte.com.br">cerbranorte@cerbranorte.com.br</a><br/> Presidente:</p>                                  | <p>Departamento Técnico:<br/> Eng. Fábio Mouro</p>                                    |
| <p>CEREJ – COOPERATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SENADOR ESTEVES JÚNIOR<br/> Rua João Coan, 300 – Biguaçu SC<br/> CEP: 88160-000<br/> Fone: (48) 3243-3000<br/> E-mail: <a href="mailto:renato@cerej.com.br">renato@cerej.com.br</a><br/> Presidente: Édson Flores da Cunha</p> | <p>Departamento Técnico:<br/> Eng. Charles Perin</p>                                  |
| <p>CERGAL – COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL ANITA GARIBALDI LTDA<br/> Estrada Geral da Madre, 4.680 – Tubarão SC<br/> CEP 88706-100<br/> Fone: (48) 3301-5284<br/> E-mail: <a href="mailto:cergal@cergal.com">cergal@cergal.com</a><br/> Presidente: Gelson José Bento</p>                                      | <p>Departamento Técnico:<br/> Eng. Eduardo Dal Bó<br/> Eng. Renato Nunes da Silva</p> |
| <p>CERGAPA – COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE GRÃO PARÁ<br/> Rua Jorge Lacerda, 45 – Grão-Pará SC<br/> CEP: 88890-000<br/> Fone: (48) 3652-1150<br/> E-mail: <a href="mailto:cergapa@cergapa.com.br">cergapa@cergapa.com.br</a><br/> Presidente: Ademir Steiner</p>  | <p>Departamento Técnico:<br/> Eng. Giusepe Pavei Furlanetto</p>                       |

|                                    |  |   |                      |
|------------------------------------|--|---|----------------------|
| Elaborado por:<br>PPCT - FECOERUSC | Aprovado por:<br>Eng. João Belmiro Freitas | Data de início da vigência:<br>07/07/2021 | <b>Versão: 01/21</b> |
|------------------------------------|--|---|----------------------|

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | <b>Tipo:</b> Norma Técnica e Padronização   | Página 46 de 48   |
|  | <b>Área de Aplicação:</b> Distribuição de Energia Elétrica                                    | <b>FECO-D-24</b>  |
|  | <b>Título do Documento:</b> Fornecimento de Energia Elétrica para Iluminação Pública da EFLUL |  |



|  |  |
|--|--|
| <p>CERGRAL – COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE GRAVATAL<br/> Rua Engº Annes Gualberto, 288 – Gravatal SC<br/> CEP: 88735-000<br/> Fone: (48) 3642-2158<br/> E-mail: <a href="mailto:cergral@cergral.com.br">cergral@cergral.com.br</a><br/> Presidente: João Vânio Mendonça Cardoso</p>                 | <p>Departamento Técnico:<br/> Eng. Ricardo Steiner<br/> Eng. Maxciel Neto Mendes</p>   |
| <p>CERMOFUL – COOPERATIVA FUMACENSE DE ELETRICIDADE<br/> Rua Prof. Paulino Bif, 151 – Morro da Fumaça SC<br/> CEP: 88830-000<br/> Fone: (48) 3434-8100<br/> E-mail: <a href="mailto:cermoful@cermoful.coop.br">cermoful@cermoful.coop.br</a><br/> Presidente: Rudy Recco</p>                         | <p>Departamento Técnico:<br/> Eng. Adélcio Cavagnoli</p>                               |
| <p>CERPALO – COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES<br/> Rua João de Souza, 355 – Paulo Lopes SC<br/> CEP: 88490-000<br/> Fone: (48) 3253-0141<br/> E-mail: <a href="mailto:cerpalo@cerpalo.com.br">cerpalo@cerpalo.com.br</a><br/> Presidente: Moacir Nazário Alves</p>                         | <p>Departamento Técnico:<br/> Eng. Éder C. Silveira<br/> Eng. Gleycon João Correia</p> |
| <p>CERSAD DISTRIBUIDORA – COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SALTO DONNER<br/> Rua da Glória, 130 – Salto Donner SC<br/> CEP: 89126-000<br/> Fone: (47) 3388-0166<br/> E-mail: <a href="mailto:cersad@cersad.com.br">cersad@cersad.com.br</a><br/> Presidente: Claudio André Roeder</p> | <p>Departamento Técnico<br/> Eng. Fernando Dalmônico</p>                               |
| <p>CERSUL – COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO SUL CATARINENSE<br/> Rua Antônio Bez Batti, 525 – Turvo SC<br/> CEP: 88930-000<br/> Fone: (48) 3525-8400<br/> E-mail: <a href="mailto:cersul@cersul.com.br">cersul@cersul.com.br</a><br/> Presidente: Jonnei Zanette</p>                                    | <p>Departamento Técnico:<br/> Eng. Rômulo Grechi<br/> Eng. Álvaro Coelho Bratti</p>    |
| <p>CERTREL – COOPERATIVA DE ENERGIA TREVISO<br/> Rua Prof. José Abati, 588 – Treviso SC<br/> CEP: 88862-000<br/> Fone: (48) 3469-0029<br/> E-mail: <a href="mailto:certrel@certrel.com.br">certrel@certrel.com.br</a><br/> Presidente: Volnei José Piacentini</p>                                    | <p>Departamento Técnico:<br/> Eng. Luciano Marcos Antunes Pinto</p>                    |

|                                    |  |   |                      |
|------------------------------------|--|---|----------------------|
| Elaborado por:<br>PPCT - FECOERUSC | Aprovado por:<br>Eng. João Belmiro Freitas | Data de início da vigência:<br>07/07/2021 | <b>Versão: 01/21</b> |
|------------------------------------|--|---|----------------------|

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | <b>Tipo:</b> Norma Técnica e Padronização   | Página 47 de 48   |
|  | <b>Área de Aplicação:</b> Distribuição de Energia Elétrica                                    | <b>FECO-D-24</b>  |
|  | <b>Título do Documento:</b> Fornecimento de Energia Elétrica para Iluminação Pública da EFLUL |  |

|  |  |
|--|--|
| <p>COOPERA – COOPERATIVA PIONEIRA DE ELETRIFICAÇÃO<br/> Av. 25 de Julho, 2.736 – Forquilha SC<br/> CEP: 88850-000<br/> Fone: (48) 2102-1212<br/> E-mail: <a href="mailto:coopera@coopera.com.br">coopera@coopera.com.br</a><br/> Presidente: Walmir João Rampinelli</p>                        | <p>Departamento Técnico:<br/> Eng. Jefferson Diogo Spacek<br/> Eduardo Gamba</p> |
| <p>COOPERALIANÇA – COOPERATIVA ALIANÇA<br/> Rua Ipiranga, 333 – Içara<br/> CEP: 88820-000<br/> Fone: (48)3461-3200<br/> Email: <a href="mailto:cooperalianca@cooperalianca.com.br">cooperalianca@cooperalianca.com.br</a><br/> Presidente: Reginaldo de Jesus</p>                              | <p>Departamento Técnico:<br/> Eng. Edmilson Maragno</p>                          |
| <p>COOPERMILA – COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO LAURO MULLER<br/> Rua 20 de Janeiro 418 - Lauro Muller SC<br/> CEP: 88880-000<br/> Fone: (48) 3464-3060<br/> E-mail: <a href="mailto:coopermila@coopermila.com.br">coopermila@coopermila.com.br</a><br/> Presidente: Alcimar Damiani de Brida</p> | <p>Departamento Técnico:<br/> Eng. Ricardo Steiner</p>                           |
| <p>COOPERZEM – COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL DE ARMAZÉM<br/> Rua Emiliano Sá, 184 – Armazém SC<br/> CEP: 88740-000<br/> Fone: (48) 3645-4000<br/> E-mail: <a href="mailto:cooperzem@cooperzem.com.br">cooperzem@cooperzem.com.br</a><br/> Presidente: Marcelino Gabriel Heerd</p>         | <p>Departamento Técnico:<br/> Eng. Regis Maciano Beckhauser</p>                  |
| <p>COORSEL – COOPERATIVA REGIONAL SUL DE ELETRIFICAÇÃO RURAL<br/> Av. 7 de Setembro, 288 – Treze de Maio SC<br/> CEP: 88710-000<br/> Fone: (48) 3625-0141<br/> E-mail: <a href="mailto:coorsel@coorsel.com.br">coorsel@coorsel.com.br</a><br/> Presidente: Ivanir Vitorassi</p>                | <p>Departamento Técnico:<br/> Eng. Helton Weber Stang</p>                        |

|                                    |  |   |                      |
|------------------------------------|--|---|----------------------|
| Elaborado por:<br>PPCT - FECOERUSC | Aprovado por:<br>Eng. João Belmiro Freitas | Data de início da vigência:<br>07/07/2021 | <b>Versão: 01/21</b> |
|------------------------------------|--|---|----------------------|

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | <b>Tipo:</b> Norma Técnica e Padronização   | Página 48 de 48   |
|  | <b>Área de Aplicação:</b> Distribuição de Energia Elétrica                                    | <b>FECO-D-24</b>  |
|  | <b>Título do Documento:</b> Fornecimento de Energia Elétrica para Iluminação Pública da EFLUL |  |

|   |   |
|---|---|
| <p>EFLJC – EMPRESA FORÇA E LUZ JOÃO CESA LTDA.<br/> Rua José do Patrocínio, 56 – Siderópolis SC<br/> CEP: 88860-000<br/> Fone: (48) 3435-8300<br/> E-mail: <a href="mailto:contato@joaocesa.com.br">contato@joaocesa.com.br</a><br/> Diretor Administrativo: Edson de Silvestre<br/> Diretor Financeiro: Sednir Cesa</p>  | <p>Departamento Técnico:<br/> Eng. José Emerson Mendes Silva</p>  |
| <p>EFLUL – EMPRESA FORÇA E LUZ DE URUSSANGA LTDA<br/> Rua Siqueira Campos 254 – Urussanga SC<br/> CEP: 88840-000<br/> Fone: (48) 3441-1000<br/> E-mail: <a href="mailto:eflul@eflul.com.br">eflul@eflul.com.br</a><br/> Presidente: Rogério Nichele Rocha</p>   | <p>Departamento Técnico:<br/> Eng. Pablo Steffen Moraes</p>   |
| <p>CASTRO-DIS – COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE CASTRO<br/> Rua das Flores, 382 – Castro - PR<br/> CEP: 84177-014<br/> Fone: (42) 3234-1134<br/> E-mail : <a href="mailto:atendimento@castrodis.com.br">atendimento@castrodis.com.br</a><br/> Presidente: Pedro Irineu Teider</p>  | <p>Departamento Técnico:<br/> Eng. Heverton Marcello Schenigoski Amarante</p>   |
| <p>Apoio técnico:</p> <p>RCL – Resmini Comercial Elétrica Ltda<br/> R: Major Acácio Moreira, 310 – Criciúma SC<br/> CEP: 88801-650<br/> Fone: (48) 3437-7873<br/> E-mail: <a href="mailto:betoresmini@rcl.eng.br">betoresmini@rcl.eng.br</a></p> <p>Inovarum Projetos Ltda<br/> R: General Oswaldo Pinto da Veiga, 225 Sala 1 – Criciúma SC<br/> CEP: 88811-700<br/> Fone: (48) 3075-0105<br/> E-mail: <a href="mailto:financeiroprojetos@innovarum.net">financeiroprojetos@innovarum.net</a></p> | <p>Departamento Técnico RCL:<br/> Eng. Rosemerto Resmini</p> <p>Departamento Técnico Inovarum:<br/> Eng. Ricardo Martinello<br/> Samuel Cascaes Natal</p> |

|                                    |  |   |                      |
|------------------------------------|--|---|----------------------|
| Elaborado por:<br>PPCT - FECOERUSC | Aprovado por:<br>Eng. João Belmiro Freitas | Data de início da vigência:<br>07/07/2021 | <b>Versão: 01/21</b> |
|------------------------------------|--|---|----------------------|